



國家環境研究院

水污法重點政策及廢水管理重要規定

大綱

01

前言

02

廢污水處理專責人員應盡之義務

03

廢(污)水處理專責人員之工作職掌與倫理

04

專責人員設置重要規定

05

近期水污法規應注意重點



前言

水污染防治法修正歷程

民國63年7月11日
水污法公布施行

- 為防治水污染，確保水資源之清潔
- 以維護生態體系，改善生活環境，增進國民健康

72、80、89、91、96、
104、105年共7次修正


- 由管末管制逐漸強調預防管理
- 引進許可及申報制度，完備管制
- 提高罰鍰上限，納入不法利得，強化刑責
- 提高檢舉誘因，鼓勵檢舉不法
- 資訊公開

民國107年6月13日
第8次修正公布


- 合理調整水污染防治費徵收對象
- 強化廢(污)水不得注入地下水體之管理及懲處
- 增訂限改期間水質惡化處分依據

水污染防治法架構


- 水污染防治法自63年7月11日公布施行迄今，歷經8次修正，最近一次修正日期為107年6月13日。區分總則、基本措施、防治措施、罰則、附則等五章節，共計85條。

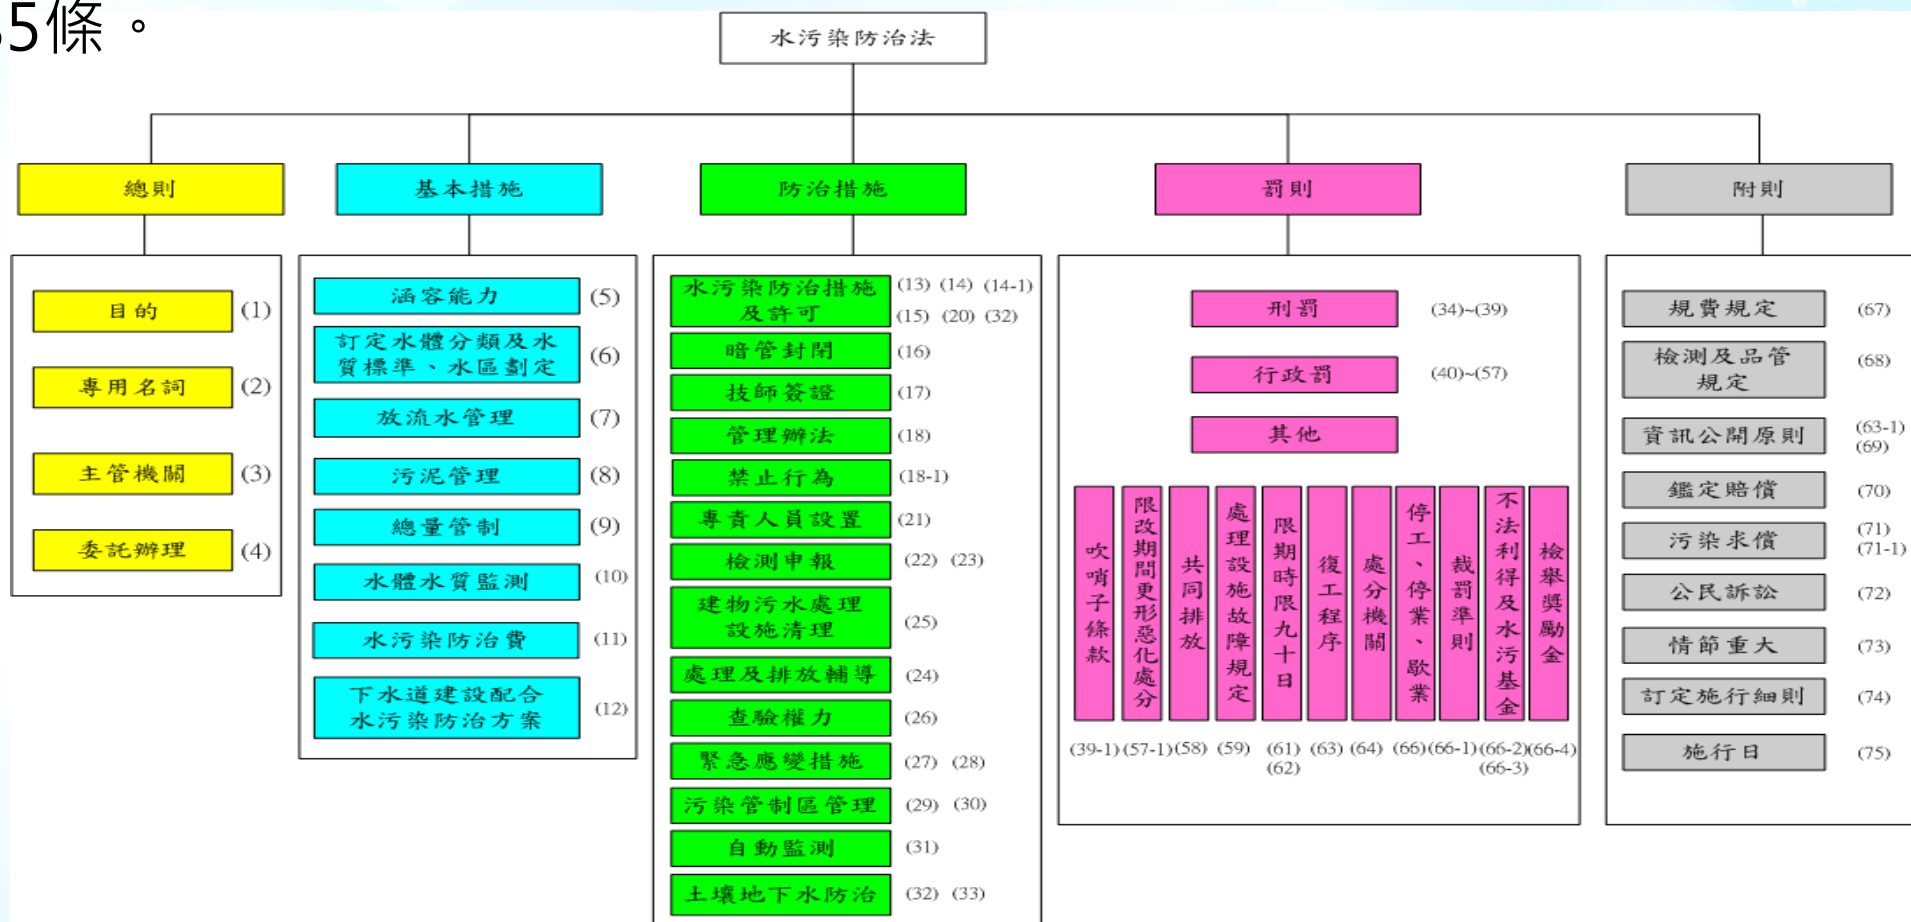


水污染防治法及其重要子法規定

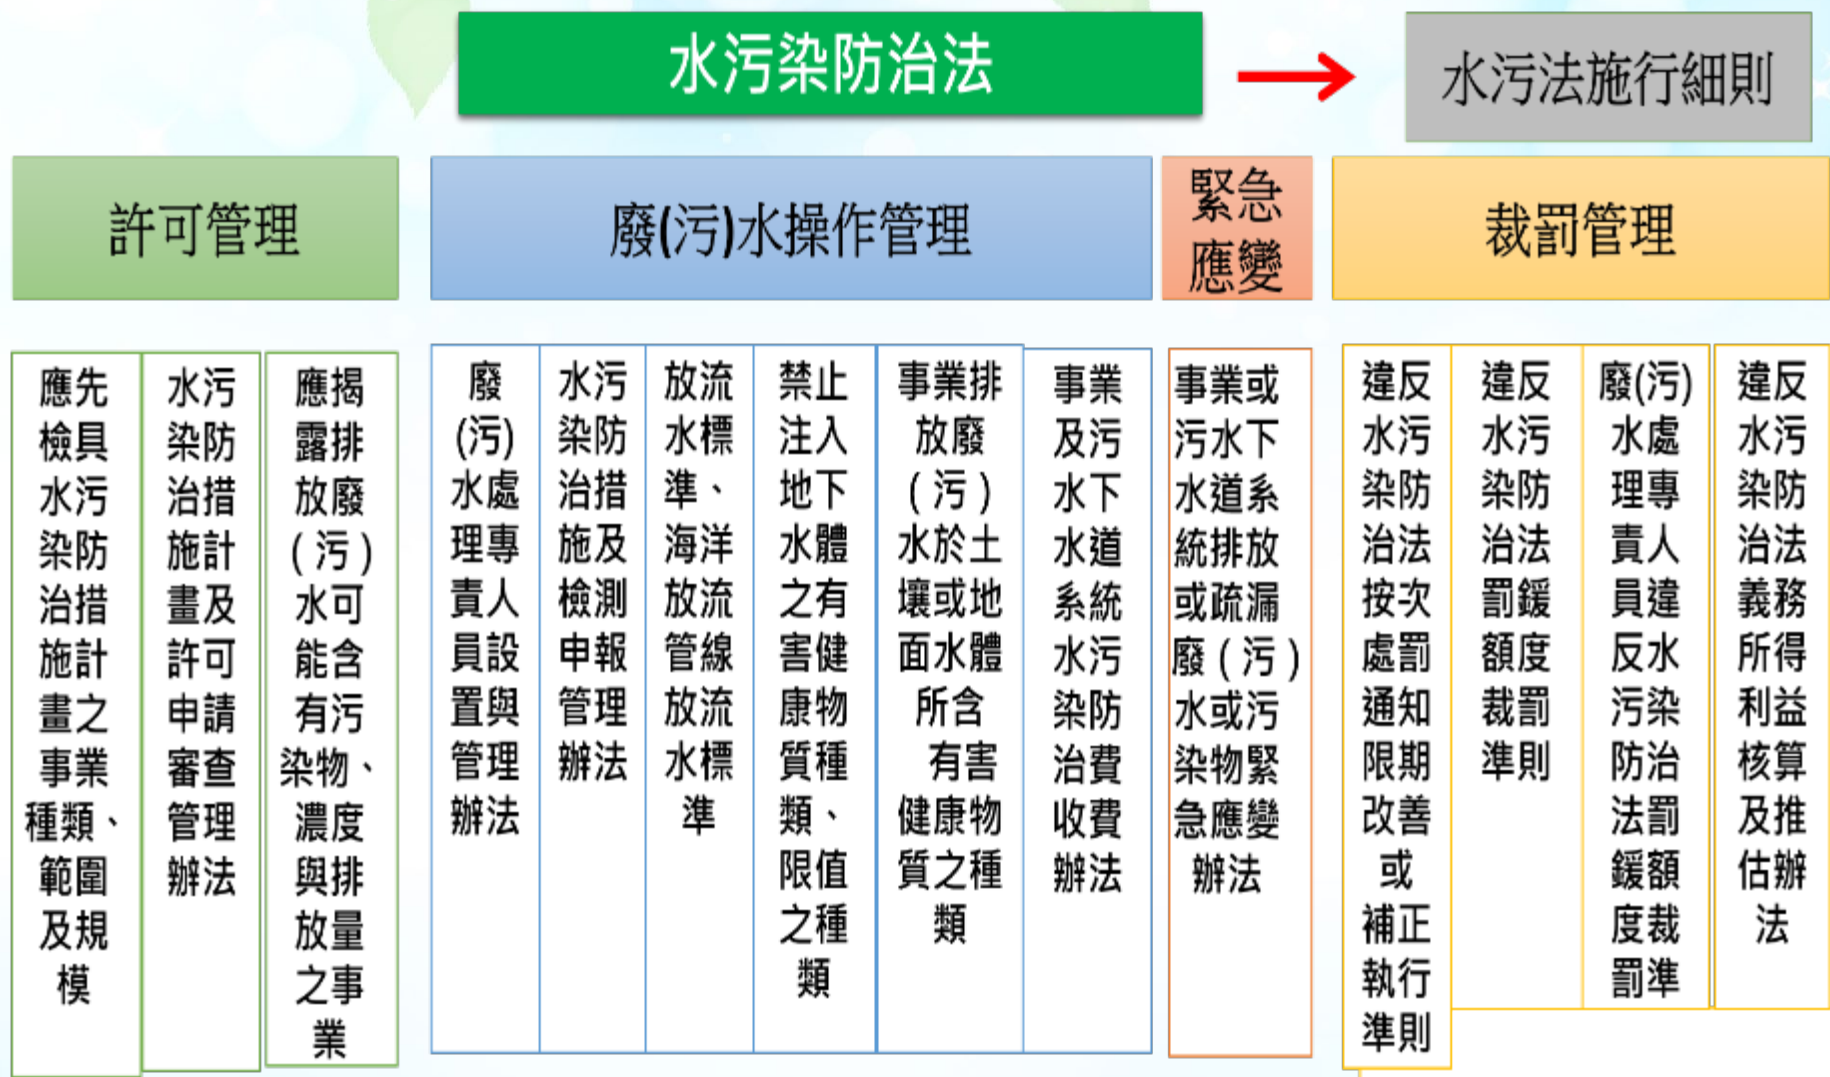

水污染防治法規範對象

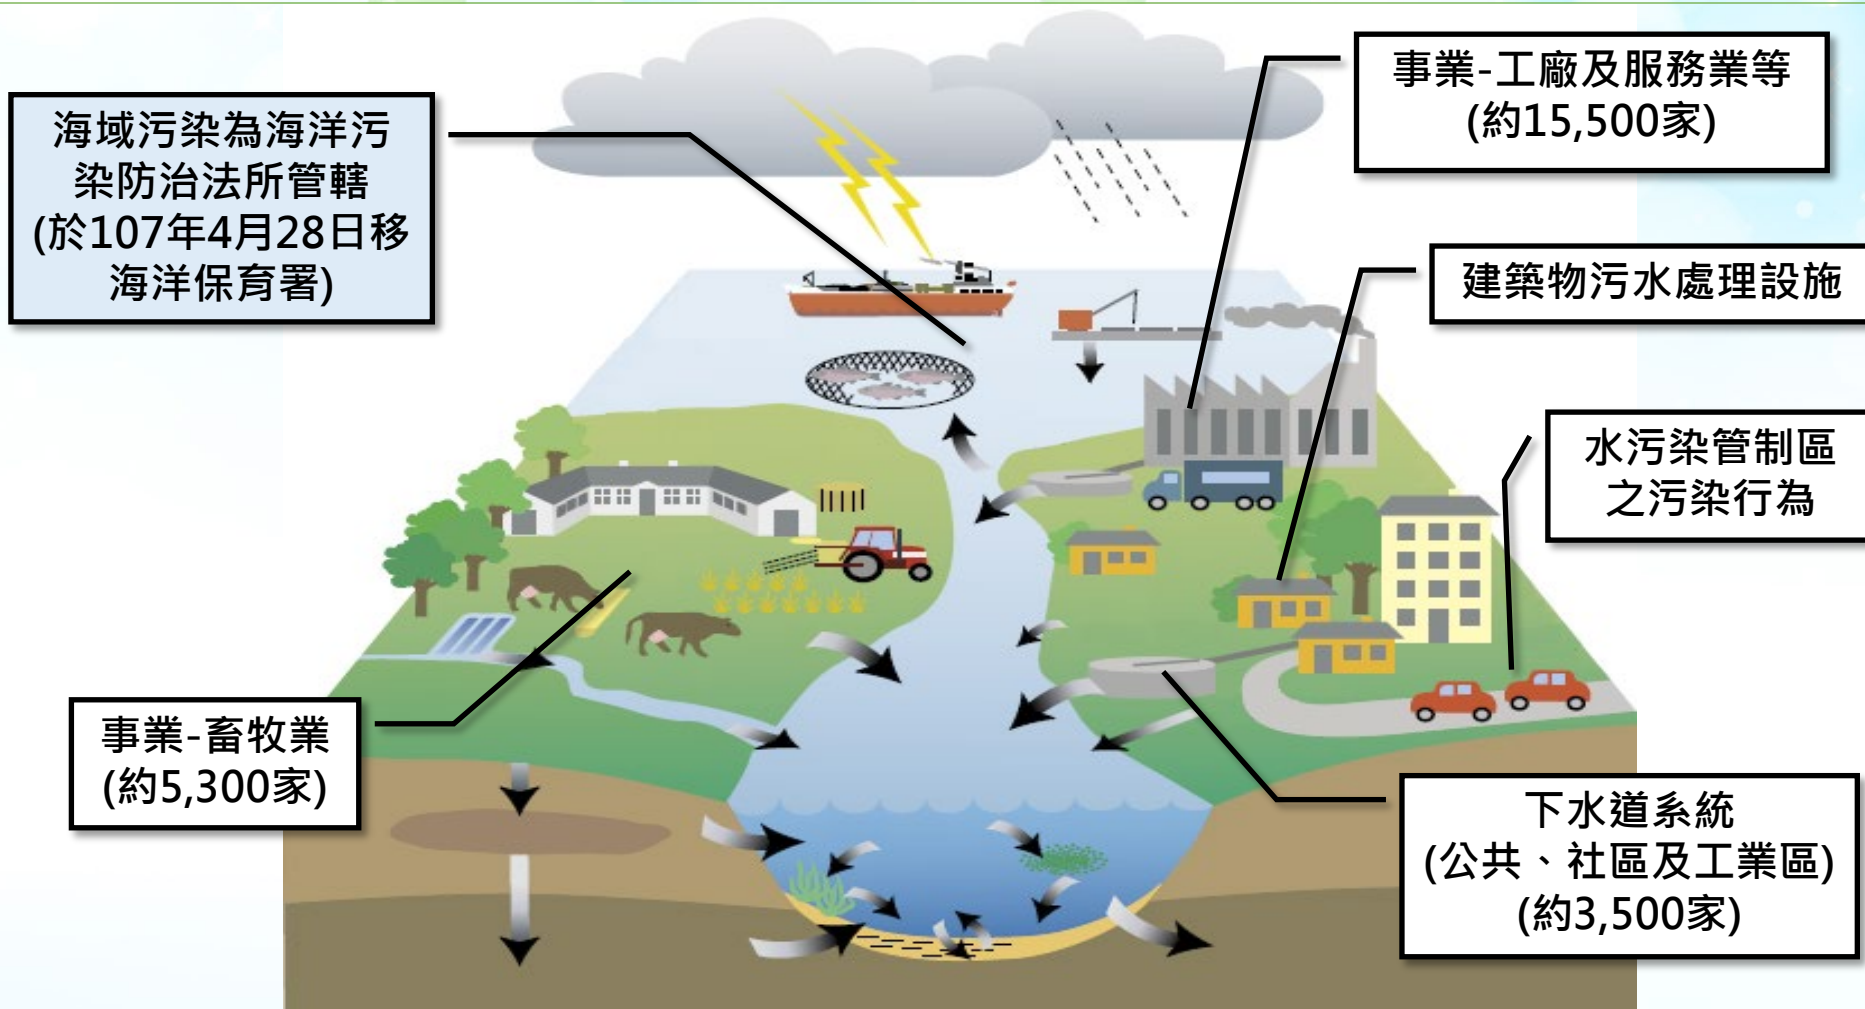

依管制對象制定管理方式

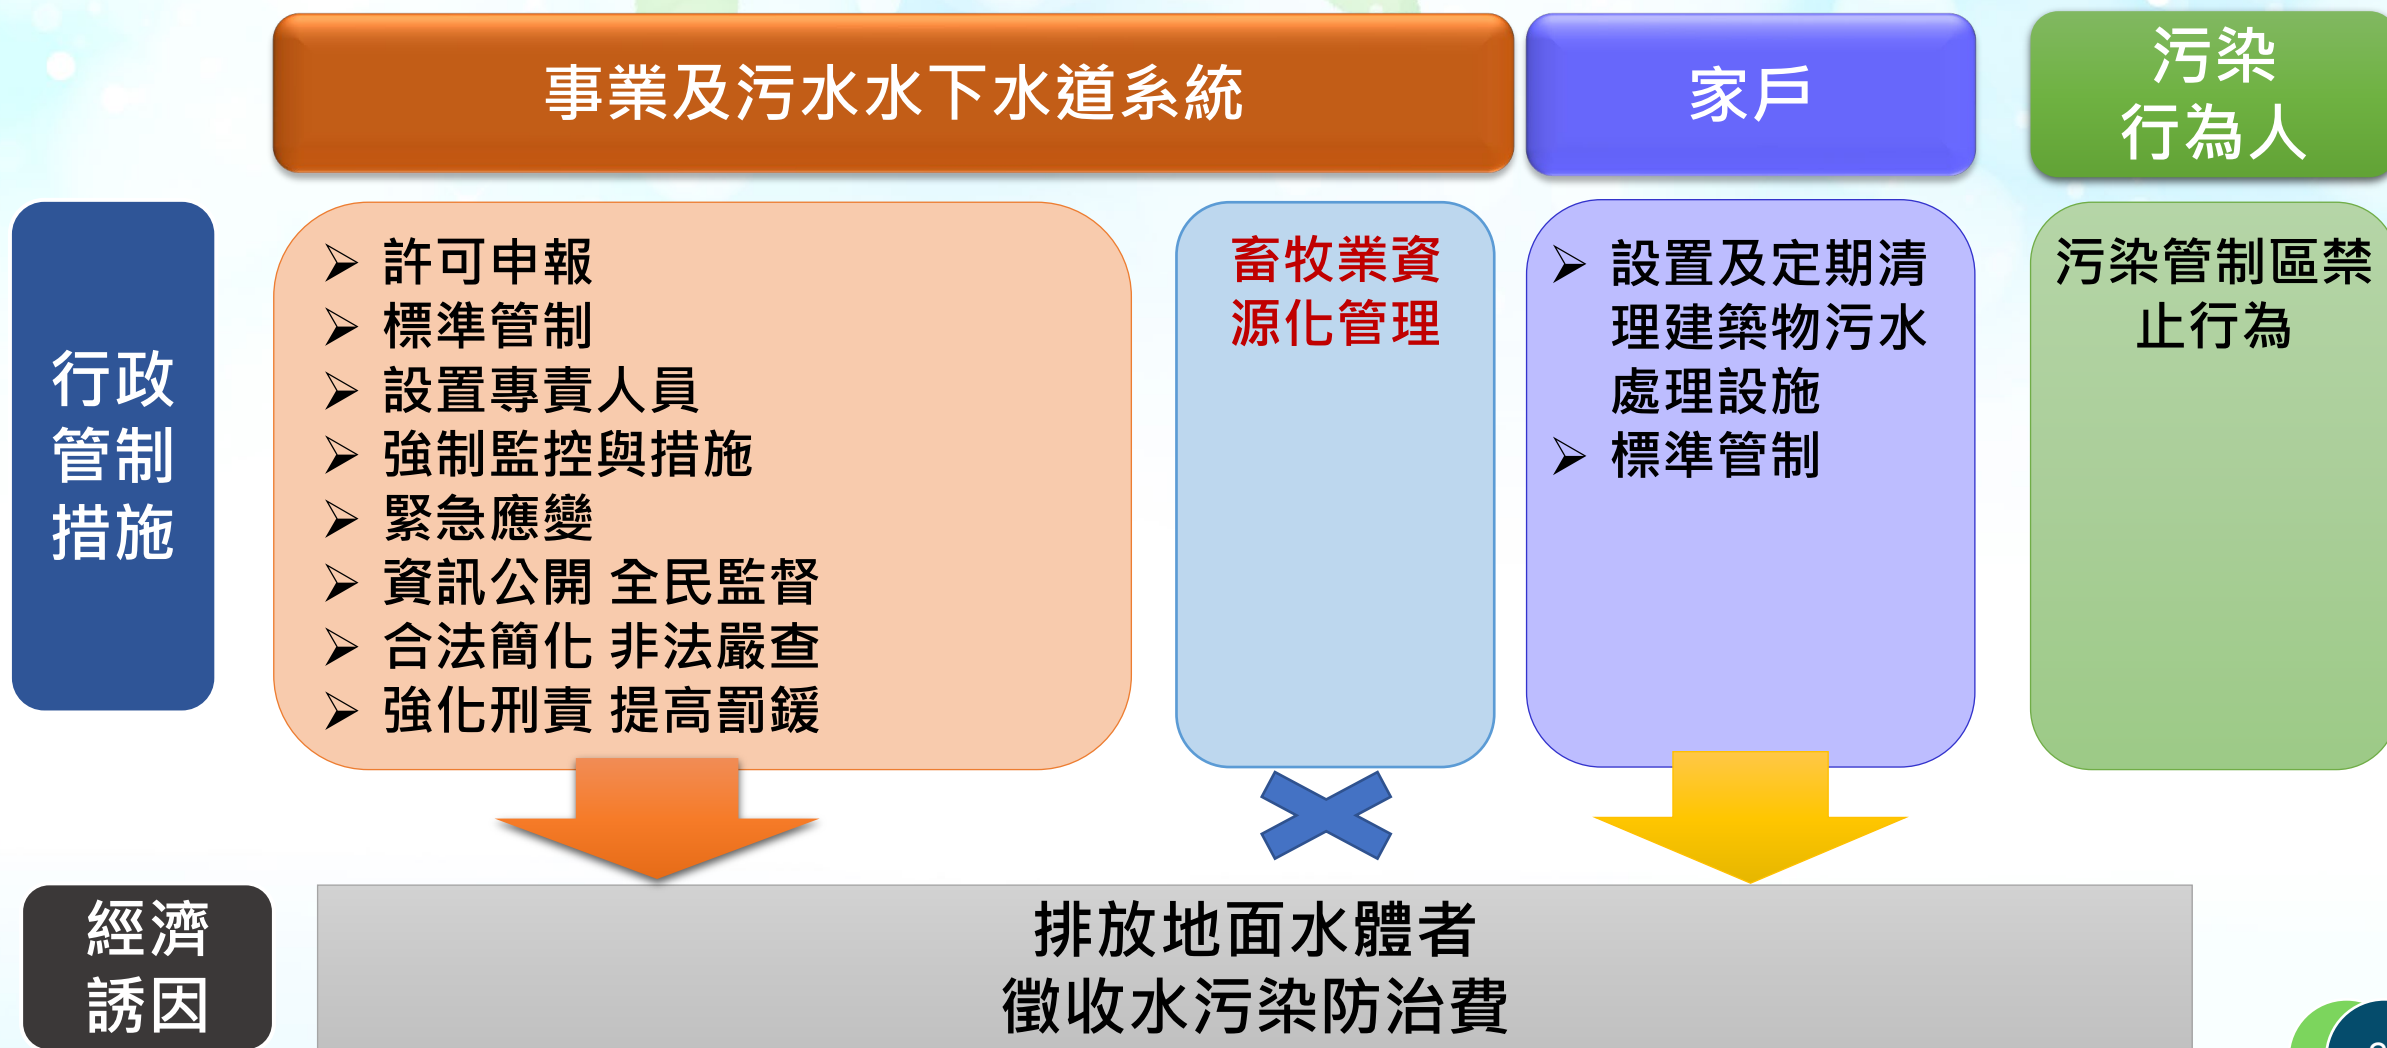

依管制對象制定管理方式 (續)



事業及污水下水道系統應遵守之重要規定

取得許可 正常操作 符合標準

設立前

公告事業
應檢具
水措計畫

營運前

取得水措
計畫核准
文件或
許可證
(文件)

依廢
水產
生量
規模
設置
專責
人員

取得水措計畫及許可 開始營運期間

依水
措計
畫或
許可
核准
事項
運作

定期
檢測
申報

排放廢
水符合
標準/
總量
管制

重要水措管理措施

緊急應變管理

回收使用管理

特定業別管理

自動
監測
即時
數據
資訊
公開

禁止繞流排放、非法稀釋、注入地下水體

專責人員訓練目的與工作義務

專責人員訓練目的

- 經專業訓練及測驗合格後，具備相關**環保專業知識與技能**
- 作為**業者與環保機關之橋樑**
 - 協助業者辦理各項污染防治、申報及監測工作
 - 將環保政策、法規及措施傳達業者，並藉由其專業改善各項污染防治措施，以符合政府要求及法令規範

專責人員工作義務

落實產業與環保 雙贏

- 遵守**§92**法令規章
- 誠實申報各項污染防治、檢驗、監測數據
- 不圖非法偷排放污染物質、埋設暗管
- 有效做好污染防治工作

保護自身權益 與環境

本於良知，針對不法雇主惡意危害環境行為，**不同流合污，勇於檢舉**

合法設置與操作

- **勿**有虛偽設置或設置後未親自執行專責人員應盡之職責，放任他人恣意操作
- **勿**做出埋設暗管、繞流、偷排、非法稀釋及不實申報之行為

在職訓練規定

環境保護專責及技術人員訓練管理辦法

§23規定**在職訓練**

- ◆經設置或登記為環境保護專責及技術人員者，應參加中央主管機關辦理之在職訓練。
- ◆環境保護專責及技術人員因故未能參加前項在職訓練者，應於報到日前，以書面敘明原因，向中央主管機關申請延訓。

§26 證書之**廢止**及撤銷


- ◆第5款.連續二次未參加在職訓練且未依第23條第3項規定申請延訓。

§27 **廢止後不得參訓**

- ◆經撤銷或廢止合格證書者，3年內不得參加該項環境保護專責及技術人員證照訓練


專責人員違規情形分析

■ 依水污法§48第3項處1-10萬元罰鍰

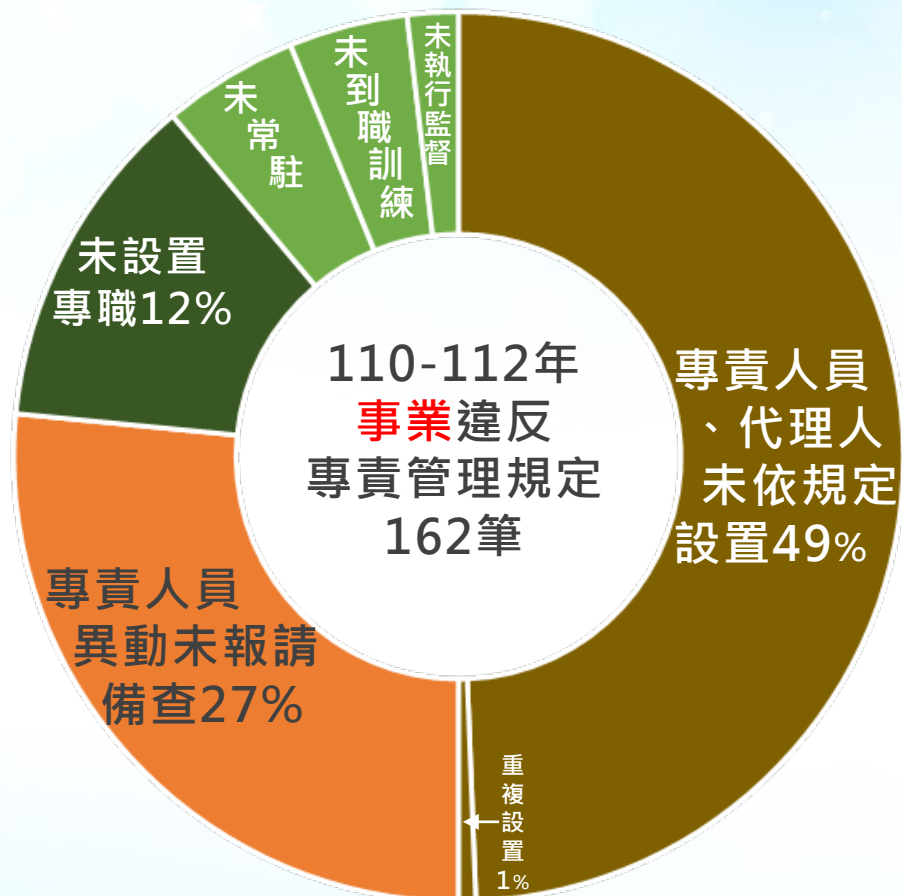

資料來源：水系統113年1月統計

■ 依水污法§48第4項處1-10萬元罰鍰

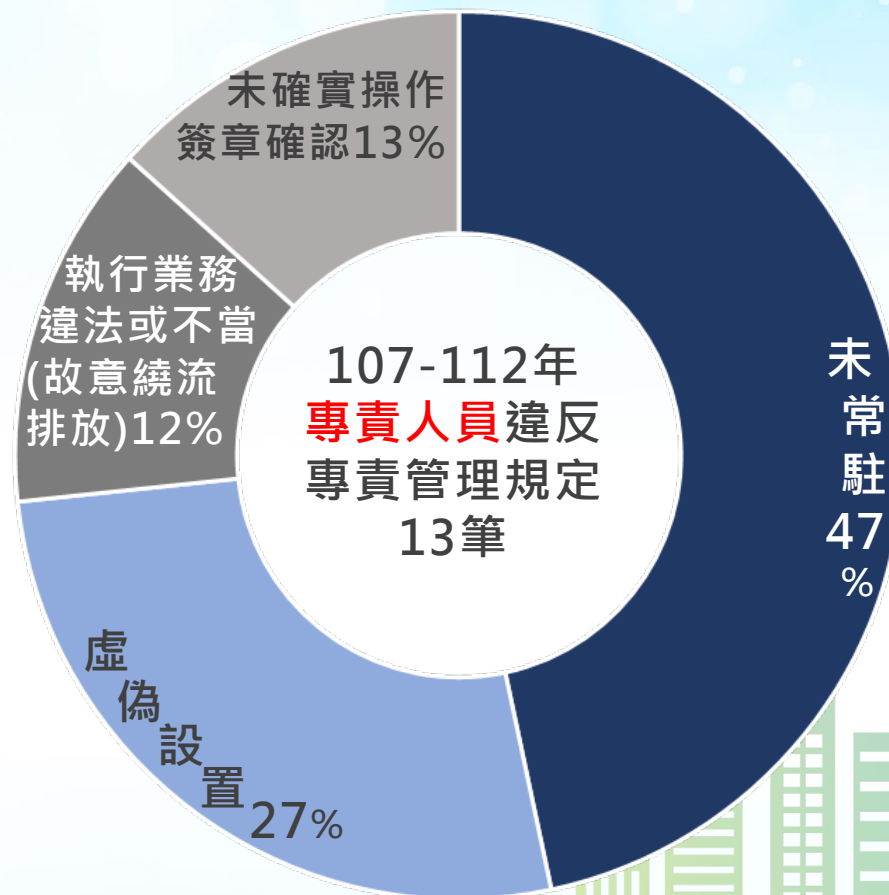

資料來源：環保稽查處分管制系統(EEMS)113年1月統計

水污法保護吹哨者

水污染 防治法

- §39-1

事業或污水下水道系統不得因廢（污）水處理專責人員或其他受僱人，向主管機關或司法機關揭露違反本法之行為、擔任訴訟程序之證人或拒絕參與違反本法之行為，而予**解僱、降調、減薪或其他不利之處分**。

事業或污水下水道系統或其行使管理權之人，為前項規定**所為之**解僱、降調、減薪或其他不利之**處分者，無效**。

事業或污水下水道系統之廢（污）水處理專責人員或其他受僱人，因第一項規定之行為受有不利處分者，事業或污水下水道系統對於該不利處分與第一項規定行為無關之事實，**負舉證責任**。

廢（污）水處理專責人員或其他受僱人曾參與依本法應負刑事責任之行為，而向主管機關揭露或司法機關自白或自首，因而查獲其他正犯或共犯者，**減輕或免除其刑**。



廢污水處理專責人員 應盡之義務

廢污水處理專責人員應盡之義務

■ 專責人員或代理人應執行之業務(廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法§22)

釐訂改善及 緊急措施

- 協助釐定廢(污)水收集、處理及改善
- 訂定廢(污)水處理設施故障之應變計畫及緊急措施

申請申報 相關業務

- 協助辦理許展可變更、申請延之申請
- 協助辦理水處畫及污泥計畫
- 協助改善計畫之申請
- 依規定填具資料，並簽章確認

廢(污)水 操作管理

- 依許可內容操作(或監督代操作)
- 處理設施
- 簽章確認處理設施維修保養
- 簽章確認CWMS設施正常監測連
- 簽章確認重要參數及水電藥泥讀統計

管線及放 流口管理

- 監督巡檢收集、處理、排放管線，異常應告知業者，並簽章確認
- 監督放流口進出，並簽章確認座標正確，
- 監督放流口流量，並簽章確認計量及校正，並簽章確認

水質檢測 管理

- 監督檢驗測定機構依規定採樣
- 主動向業者告知放流水水質檢測結果及其適法性

釐訂改善及緊急措施

■ 協助釐定廢（污）水收集、處理及改善

水污染防治法

• §18

事業應採行水污染防治措施；其水污染防治措施之適用對象、範圍、條件、必備設施、規格、設置、操作、監測、記錄、監測紀錄資料保存年限、預防管理、緊急應變，與廢（污）水之收集、處理、排放及其他應遵行事項之管理辦法，由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

水污染防治措施

防治水污染之方法

- 設置廢（污）水處理設施
- 納入污水下水道系統
- 土壤處理
- 委託廢水代處理業處理
- 設置管線排放於海洋
- 或其他經中央主管機關許可

廢污水處理設施

廢（污）水為符合本法管制標準，而以物理、化學或生物方法處理之設施



釐訂改善及緊急措施

■ 訂定廢（污）水處理設施故障之應變計畫及緊急措施

應變計畫及緊急措施

納入許可登記事項

故障報備

(24小時內不
適用標準)
(依水污法§59
規定進行報備)

異常排放
或疏漏

(水污法
§27/§28)



釐訂改善及緊急措施

■ 訂定廢（污）水處理設施故障之應變計畫及緊急措施

故障報備(水污法§59)

廢（污）水處理設施發生故障時，符合下列規定者，於故障24小時內，得不適用主管機關所定標準

立即修復
或啟用備
分裝置

- ✓ 修復證明
- ✓ 備分裝置符合許可登記事項

立即紀錄
並報備

電話/傳真
報備紀錄

故障24小時內

- 恢復正常操作
- 或減少、停止生產及服務作業

- ✓ 修復證明
- ✓ 減產證明

5日
提出
書面
報告

- 故障與所違反之該項放流水標準有直接關係者
- 不屬6個月內相同之故障



釐訂改善及緊急措施

■ 訂定廢（污）水處理設施故障之應變計畫及緊急措施

異常排放或疏漏(水污法§27/§28)

事業或污水下水道系統負責人

排放廢（污）水，有嚴重
危害人體健康、農漁業生
產或飲用水水源之虞時

設置之輸送或貯存設備，有疏漏污染物或
廢（污）水

應立即採取緊急應變措
施，並於3小時內通知
當地主管機關

污染水體之虞

➢ 應採取維護及
防範措施

污染水體

➢ 應立即採取緊急應變措施，
並於事故發生後3小時內通
知當地主管機關。

施行細則§13-1輸送或貯存設備

- ✓ 廢（污）水收集、貯存、處理或排放之單元、桶槽、
泵浦、閥門、管線及溝渠。
- ✓ 輸送或貯存原料、中間產物、產品、副產品、油
品、藥劑、廢棄物之設備

疏漏包含溢流、滲漏或洩漏

主管機關

- 應命其採
取必要之
防治措施
- 情節重大
者，並令
其停工（業）



釐訂改善及緊急措施

■ 訂定廢（污）水處理設施故障之應變計畫及緊急措施

疏漏與溢流防範措施及應變措施管理(水措管理辦法§5)

事業或污水下水道系統



有疏漏致污染



▶ 有疏漏至水體、土壤之虞者，應採取維護及防範措施，其疏漏至作業環境之污染物或廢（污）水應收集處理，並應紀錄疏漏日期、時間、原因、水量及收集處理情形，保存3年

▶ 有疏漏致污染水體、土壤者，應立即採取緊急應變措施，於事件發生後3小時內，通知直轄市、縣(市)主管機關，並紀錄疏漏日期、時間、原因、污染物種類、數量、水質、水量、通知主管機關方式、對象、日期、時間及應變措施。應變後10日內，應提報緊急應變紀錄及處理報告，報直轄市、縣(市)主管機關備查，並保存3年

釐訂改善及緊急措施

■ 訂定廢（污）水處理設施故障之應變計畫及緊急措施


3小時通報之認定解釋函(110年04月20日環署水字第1101044438號函)

通知義務起算時間	通知方式	通知內容	
以事業或污水下水道系統 知悉 事故發生時認定之	擇選一種 ✓ 電話 ✓ 傳真 ✓ 電子郵件 ✓ 指定之網路傳輸方式 ✓ 現場查核時口頭告知	✓ 通知單位、人員及其聯絡方式 ✓ 事故日期時間 ✓ 污染區位水體 ✓ 事故可能原因 ✓ 污染物種類 ✓ 預計採行之應變措施	惟實際事故原因及疏漏量、水質、水量、實際應變措施等，可由業者於後續緊急應變紀錄及處理報告中釐清說明
「知悉」判定依據 ✓ 事業內部通訊訊息 ✓ 維修、應變紀錄 ✓ 擴散面積、疏漏量 ✓ 作業環境狀況 ✓ 民眾通報時間			

申請申報相關業務


■ 協助辦理許可變更、展延之申請

許可管理規定架構(水污法§13~ §15/§17/§19/§20/§32、許可辦法§5)

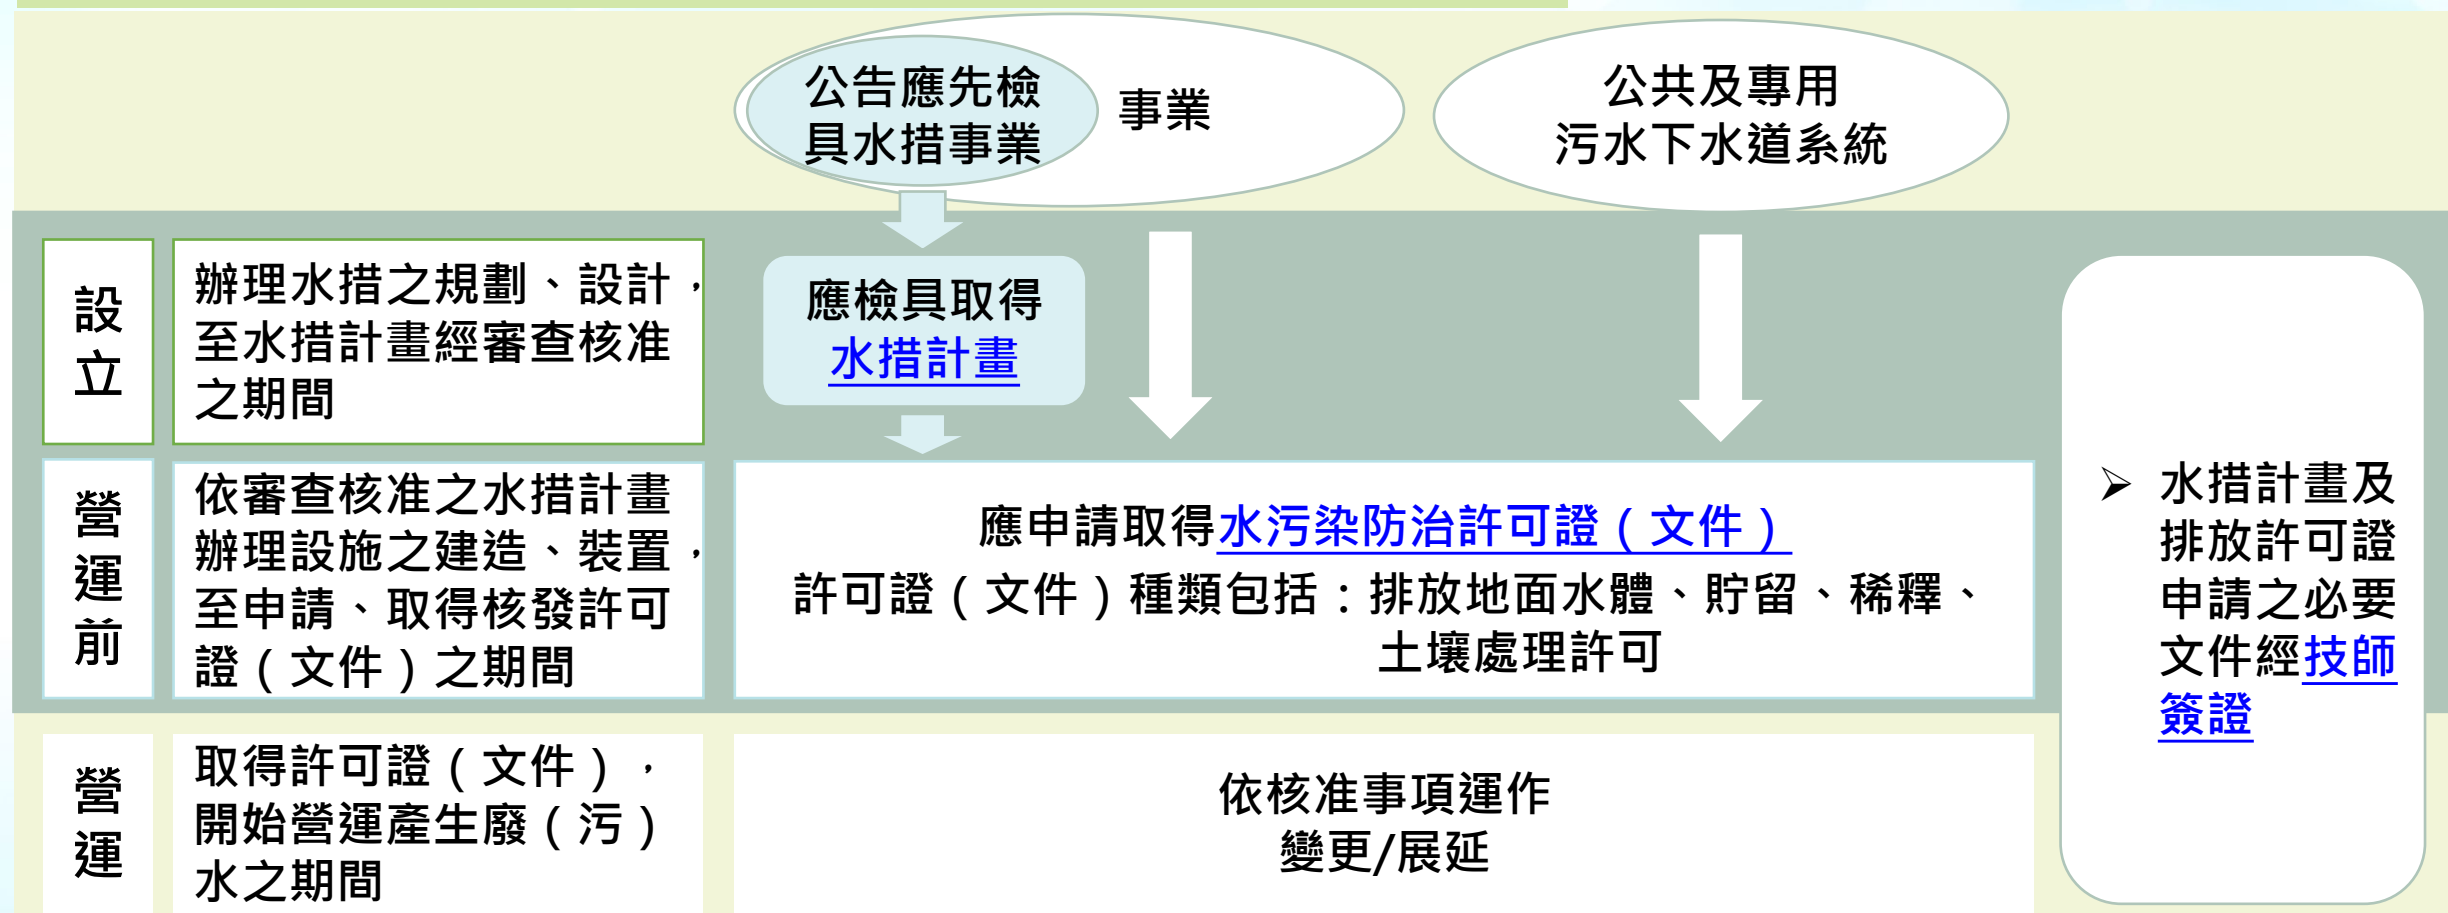

申請申報相關業務


■ 協助辦理許可變更、展延之申請

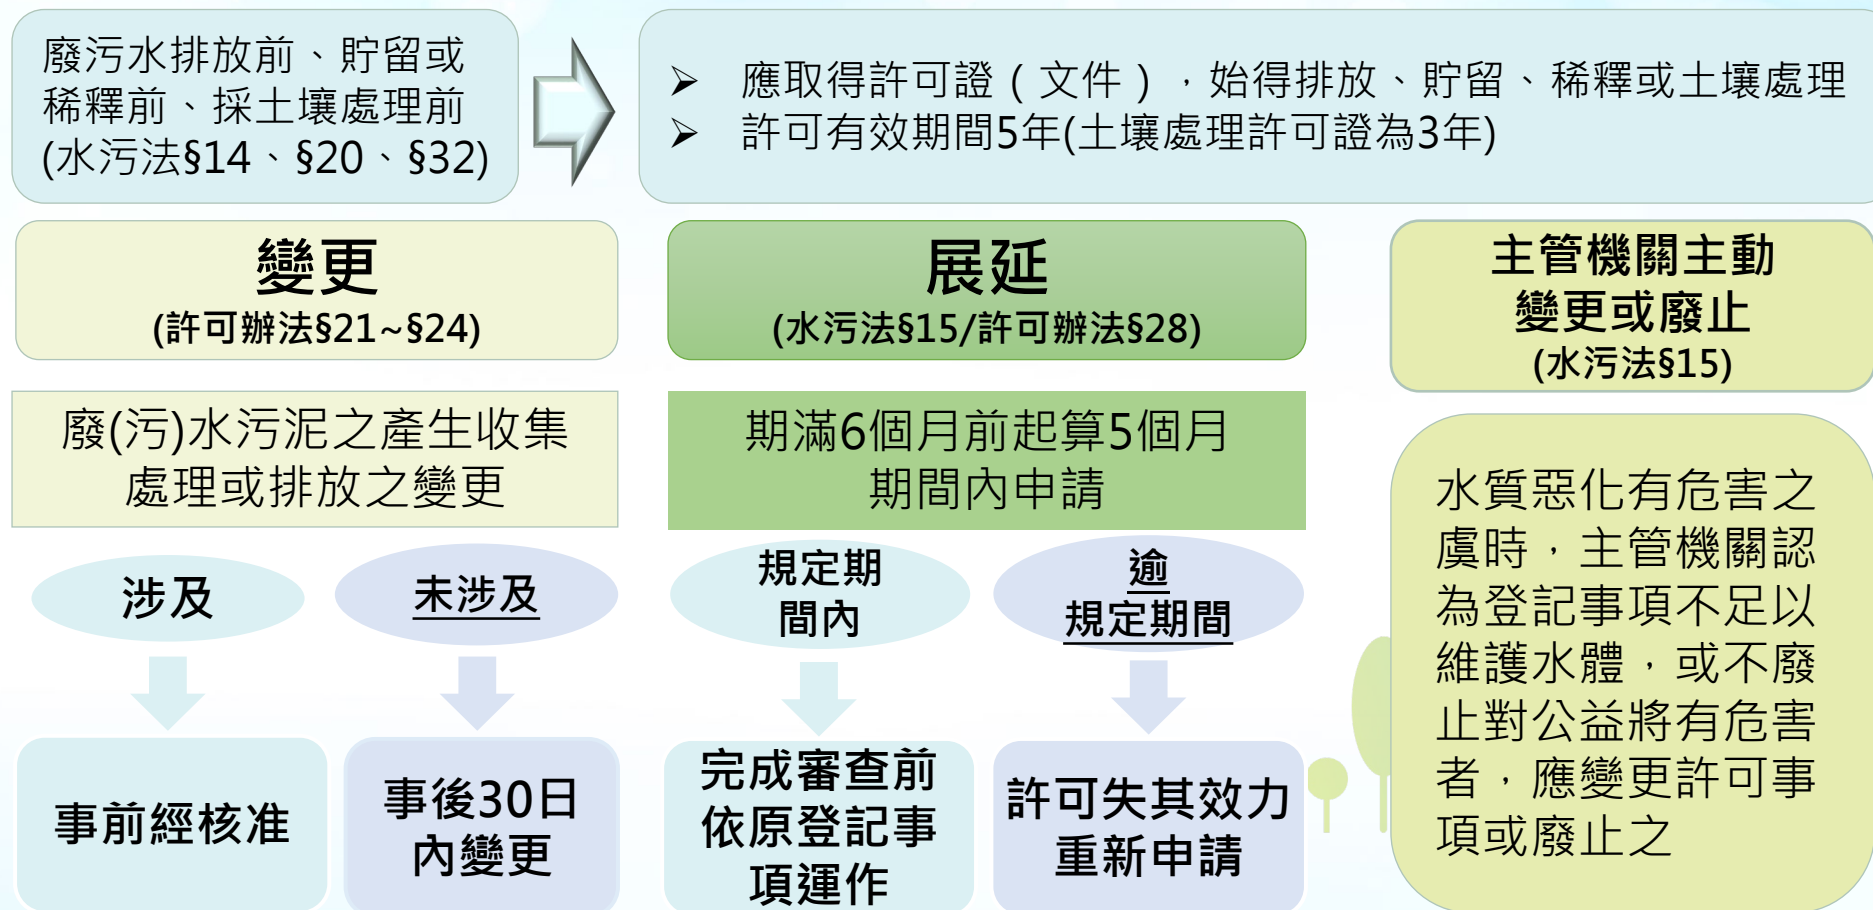

申請申報相關業務

■ 協助辦理許可變更、展延之申請

逾期申請展延之差異(許可辦法§31)

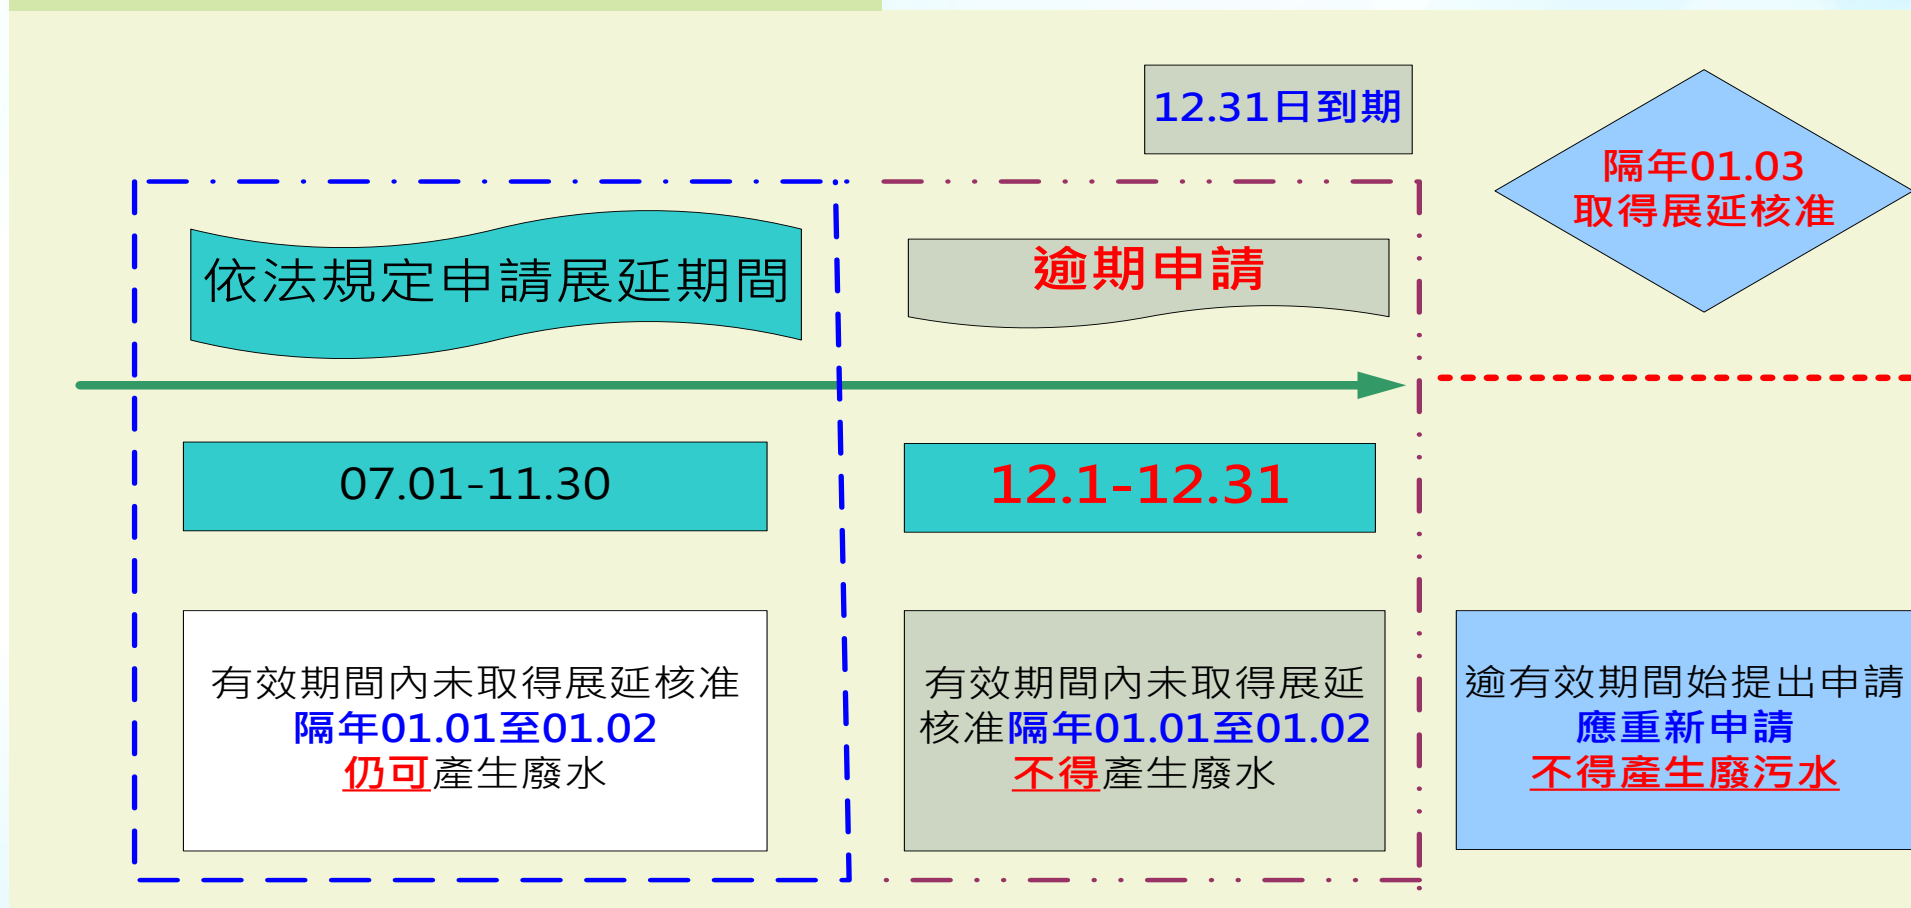

申請申報相關業務

■ 協助辦理許可變更、展延之申請

許可功能性變更規定(許可辦法§22)

設置廢（污）水處理設施且取得**排放**許可證（文件）者

變更涉及

- 廢（污）水**處理設施或其操作參數**
- 廢（污）水**每日最大處理量**
- 或其他經主管機關認定之事項者

技師
確認

功能測試

免進行功能測試

新增廢（污）水處理設施單元或擴大處理設施容量，且未涉及下列情形之一

- 原許可證（文件）其**廢（污）水每日最大處理量增加**。
- **原廢（污）水水質超過上限值**或氫離子濃度指數超過核准範圍值。
- 因應**管制標準加嚴或新增**管制項目。

縮減每日最大用水量、
廢（污）水產生量

改善原廢（污）水水質

申請申報相關業務

■ 協助辦理許可變更、展延之申請

許可功能性變更規定(許可辦法§22)

涉及
工程改善者

應同時檢具
規劃設計及
運轉測試內
容之水措工
程計畫書，
送核發機關
審查

依核發
機關審
查同意
變更之
內容及
期間執
行

完成工程改善或
功能測試後

應檢具水措設施
完工及標示完妥之
照片、證明文件

應檢具功能測試報告

送核發機關辦
理許可證（文
件）變更，據
以完成許可證
（文件）變更
登記程序

申請申報相關業務

■ 協助辦理許可變更、展延之申請

應技師簽證之時機(許可辦法§27)

- 增加或變更與廢（污）水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模，致變更廢（污）水（前）處理設施。
- 水措之方法與許可證（文件）不同，且涉及第22條第2項，應進行功能測試。
- 原廢（污）水所含之水質項目與原核准登記不同；用水量、廢（污）水產生量、污泥產生量、（前）處理水量、委託處理水量、貯留水量、稀釋用水量或排放水量等超過原核准之每日最大量。
- 變更回收使用率、回收使用之核准每日最大量或減少回收使用水量，致採行之其他水措超過核准之每日最大量。
- 廢（污）水及污泥之產生、收集、（前）處理之方式、流程、（前）處理單元名稱、容量、數量或操作參數與許可證（文件）不同，且涉及第22條第2項，應進行功能測試。
- 以餘裕量受託處理非自行產生，且屬不同業別之廢（污）水。

申請申報相關業務

■ 協助辦理許可變更、展延之申請

經技師簽證事項，免再審查(許可辦法§33)

簽證事項免審

屬應先檢具水措計畫之事業，申請或變更水措計畫或排放許可證時

非屬應先檢具水措計畫之事業或污水下水道系統，申請或變更許可證（文件）時

仍應審查情形（排除條款）

依本法第63條第3項規定申請復工（業）者

簽證環境工程技師，經主管機關或技師公會移送技師懲戒委員會懲戒，懲戒結果尚未確定者

經懲戒確定有下列情形之一者

經懲戒警告者，自懲戒確定之日起2個月內

經懲戒申誡者，自懲戒確定之日起3個月內

經懲戒停止業務者，自懲戒確定之日起懲戒停止業務期間2倍時間內

經懲戒廢止執業執照或廢止技師證書

環境工程技師執行簽證查核重點

- 廢（污）水或污泥處理設施是否具備足夠之功能及設備
- 並應**共同參與功能測試**

申請申報相關業務

■ 協助辦理水措及污泥處理改善計畫之申請

復工申請(許可辦法§34)



申請申報相關業務

■ 依規定填具檢測申報資料，並簽章確認

申報管理

■ 檢測量測監測頻率 - 檢測水質分級管理(水措管理辦法§83)

	一般水質	特定水質(一)	特定水質(二)
項目	pH、SS、COD等	• 水污費申報重金屬銅等 • 氟鹽、油脂等	戴奧辛及有機物(如甲醛等)
數量	12項	13項	46項
檢測 頻率	3個月1次 6個月1次	6個月1次	1年1次

申請申報相關業務

■ 依規定填具檢測申報資料，並簽章確認

申報管理

■ 檢測量測監測頻率 - 檢測操作條件 (水措管理辦法§83)

檢測操作條件

事業

許可核准每日最大廢(污)水產生量**60%以上**

未達

當次定檢申報期間實際廢(污)水產生量**平均值**

污水下水道

許可核准每日最大納管水量**60%以上**

未達

當次定檢申報期間實際納管水量**平均值**

產生量認定原則

廢(污)水產生量，以**作業廢水、洩放廢水及未接觸冷卻水**計算

生活污水與上述污水合併處理者，**生活污水量合併計算**

納管量含排水區域內外水量

例外


未能符合規定之檢測操作條件者，**應重新檢測**。但提出文件屬正常操作者，不在此限

申請申報相關業務

■ 依規定填具檢測申報資料，並簽章確認

申報管理

■ 免檢測申報申請方式(水措管理辦法§84)

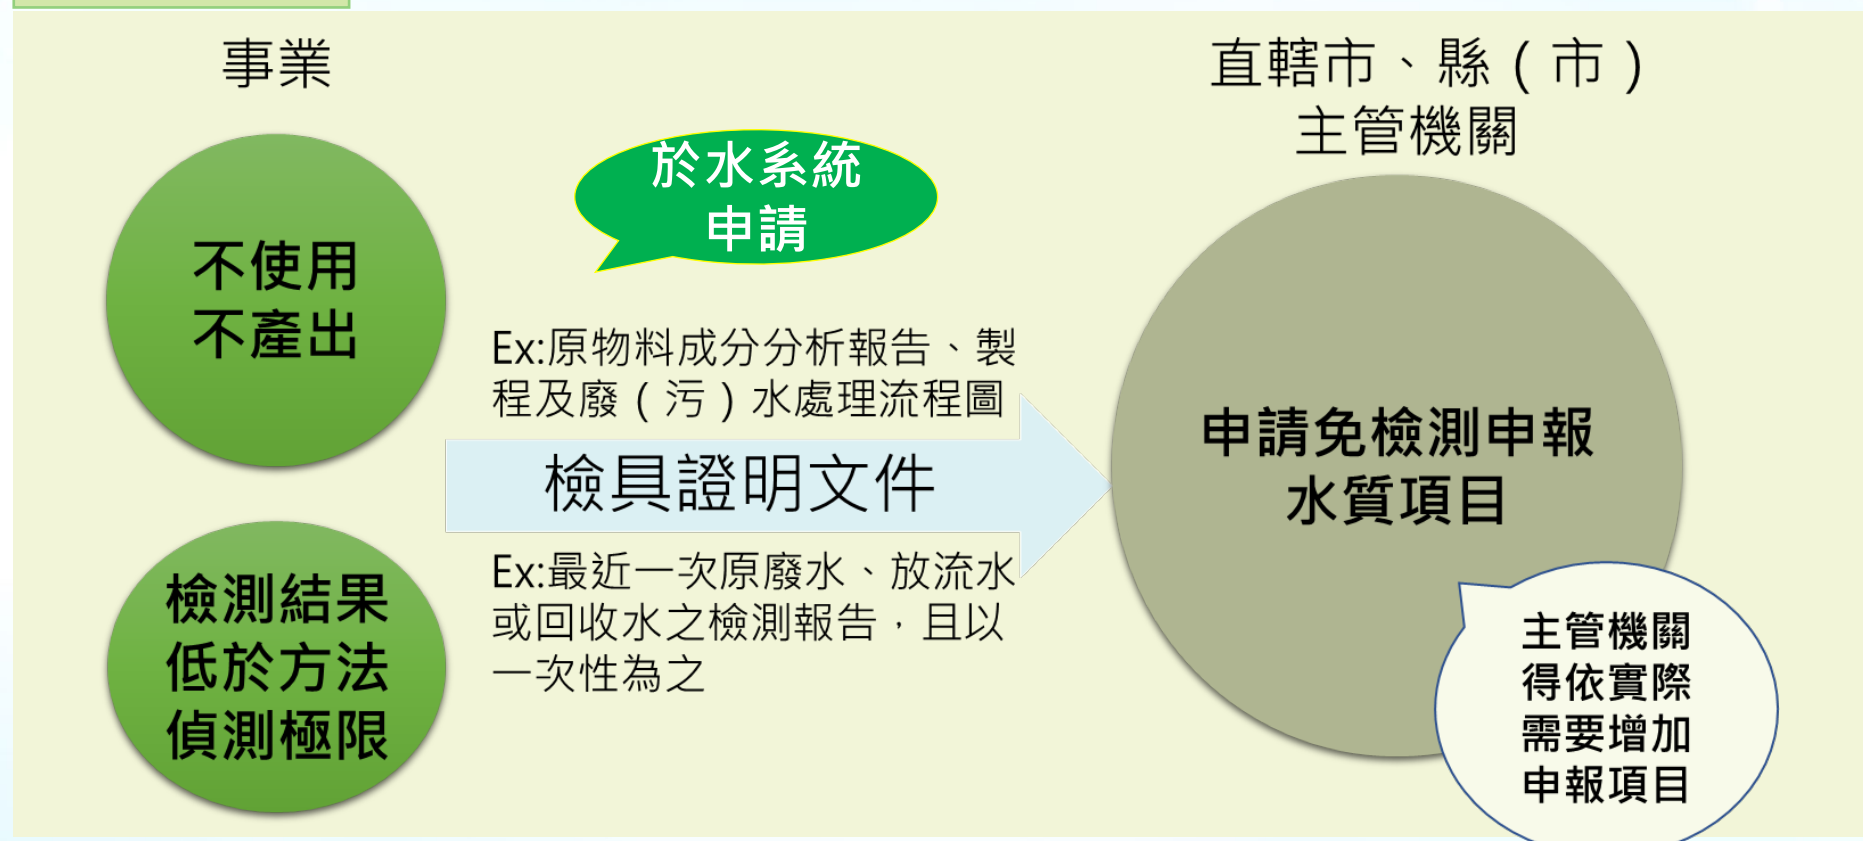

申請申報相關業務

■ 依規定填具檢測申報資料，並簽章確認

申報管理

■ 申報起始日及方式(水措管理辦法§93、§94)

申報
起始日



核發機關核准水措計畫核准文件或許可證
(文件)之日

申報
方式



應採網路傳輸方式申報。但經直轄市、縣
(市)主管機關同意者，得以書面方式申報

申請申報相關業務

■ 依規定填具檢測申報資料，並簽章確認

申報管理

■ 申報不完全/重新檢測/申報不實(水措管理辦法§89-1)

經主管機關審查認定其申報資料不符前項規定者，應**通知限期補正**，屆期末補正或經補正仍未符合前項規定者

申報
不完全

應依**本法第56條**規定處分，並再次通知限期補正

屆期末補正或經補正仍未符合前項規定之申報不完全者，按次處分

※本法第56條規定，有申報義務，不為申報者，處新臺幣6,000~300萬元罰鍰，並通知限期申報，屆期末申報或申報不完全者，按次處罰。

重新檢測

限期補正涉及水質不可回溯性之數據者，應重新檢測，其重新檢測之數據不得作為檢測當期申報之用

申報不實

申報資料不符規定，屬以詐術或其他不正當的方法，如造假數據、假證明、假單據等，視為申報不實

※本法第35條規定，依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20~300萬元罰金。

申請申報相關業務

■ 依規定填具檢測申報資料，並簽章確認

申報管理

■ 申報紀錄及文件之保存規定(水措管理辦法§92、§92-1)

應申報月份首日前**1年內**
無違規被處分者

- 水質水量檢測報告
- 海放者海域環境監測紀錄
- 主管機關指定事項

應申報月份首日前**1年內**
有違規被處分者應另檢具

- 廢水自行（委託）清運單據或發票
- 污泥自行（委託）清運單據或發票
- 進廠、採樣時間及人員採樣照片
（應清楚標示採樣點位置及拍攝日期、時間）
- 藥品採購單據或發票
- 流量計校正紀錄及單據或發票
- 水措設施單元（不包括納管事業）及放流口現況照片

- 如113年1月申報，112年1-12月之違規紀錄
- 如113年7月申報，113年1-6月及112年7-12月之違規紀錄

- 事業或工業區專用污水下水道系統以外之污水下水道系統：應於每年1月底前
- 工業區下水道管理機關（構）：應於每年2月底前


(水措管理辦法§92-1)

均應保存 5年備查

廢(污)水操作管理

■ 依許可內容操作 (或監督代操作) 處理設施

應依登記事項運作(水污法§14)

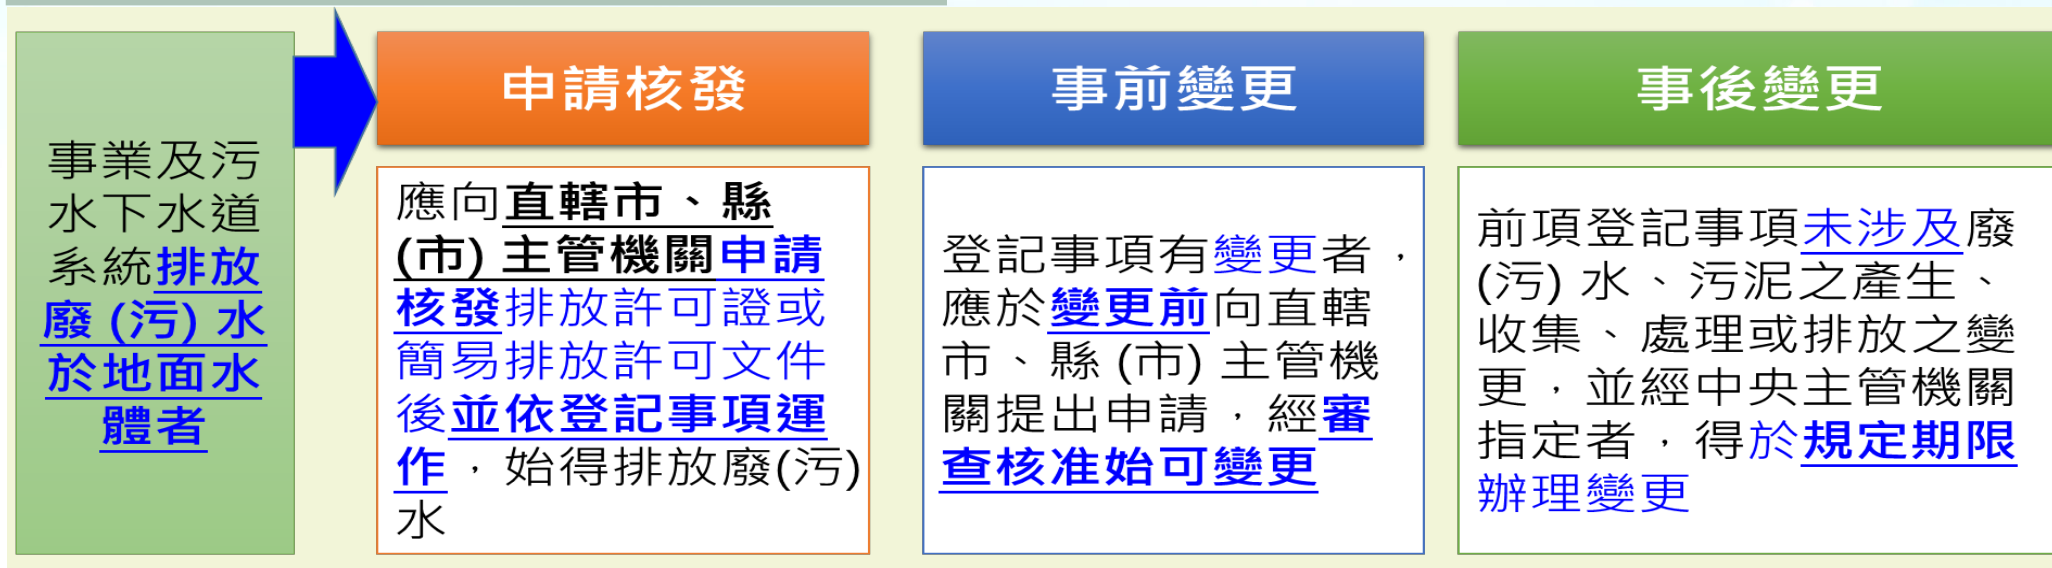

納管事業應依核准水措內容運作(水措管理辦法§4)

事業或污水下水道系統 —— 應採核准之水污染防治措施，並依核准之水措內容運作。

廢(污)水操作管理

■ 簽章確認處理設施維修保養

廢(污)水(前)處理設施 (水措管理辦法第三章廢(污)水(前)處理設施)

- 應依規定紀錄，相關單據保存五年備查
- 應定期實施保養及適時維修，並作成紀錄。
- 應設置獨立專用電表、操作參數量測設施。
 - ✓ 連續自動記錄者，依設計規格及頻率記錄。
 - ✓ 非連續自動記錄者，按日記錄。
- 藥品量、污泥產生、貯存、清運量等按次記錄。
- 許可核准登記有特殊情形之操作處理流程者(如原廢水水質較佳、原廢水水量偏低、暴雨或停電等情形)，特殊情形發生時，應記錄發生之特殊情形內容、起訖時間及期間。

廢(污)水操作管理

■ 簽章確認CWMS設施正常監測連線

法規
設置對象



排放水量達1500CMD以上之工業區、
公共污水下水道、事業、重大違規、
臨登工廠、總量管制對象



廢(污)水操作管理

■ 簽章確認重要參數及水電藥泥讀數紀錄及每月統計

廢(污)水(前)處理設施 (水措管理辦法第三章廢(污)水(前)處理設施)

■ 應依規定紀錄，相關單據保存五年備查

■ 應定期實施保養及適時維修，並作成紀錄。

■ 應設置獨立專用電表、操作參數量測設施。

✓ 連續自動記錄者，依設計規格及頻率記錄。

✓ 非連續自動記錄者，按日記錄。

■ 藥品量、污泥產生、貯存、清運量等按次記錄。

■ 許可核准登記有特殊情形之操作處理流程者(如原廢水水質較佳、原廢水水量偏低、暴雨或停電等情形)，特殊情形發生時，應記錄發生之特殊情形內容、起訖時間及期間。

管線及放流口管理

- 監督巡檢收集、處理、排放管線，異常應告知業者，並簽章確認

管線標示(水措管理辦法§50)

- 水污染防治設施及管線，應清楚及正確標示其名稱與管線內流體名稱及流向，其標示並應符合水污染防治措施計畫或許可證（文件）核准之內容
- 主管機關查獲未依前項規定標示，應命其於一定期限完成改正，未於期限內完成改正，依違反本辦法處分

檢視疏漏
故障


管線及放流口管理

■ 監督放流口進出通暢及座標正確，並簽章確認

放流口

(水措管理
辦法§53)

- 應設置於作業環境外，進入承受水體前之地面
- 作業環境外應有供採樣人員進出至放流口之道路，並設置1平方公尺以上之採樣平台
- 應設置獨立專用累計型水量計測設施量測放流量。但逕流廢水放流口，不在此限
- 設置告示牌

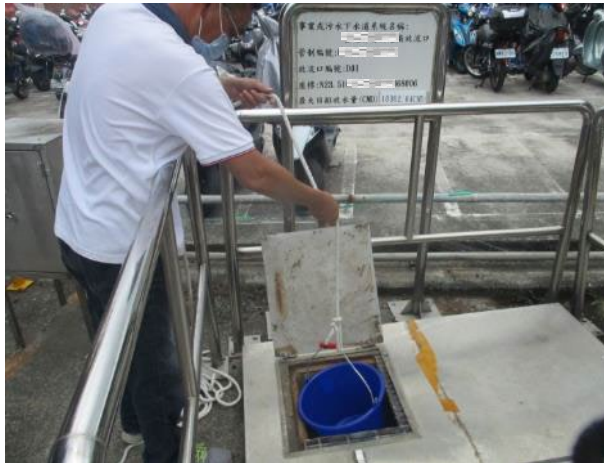

座標

- 屬基本資料，事後變更(事發後30內完成變更)
- 大門口、採樣口、排放口及放流口之座標與許可證 (文件)不符，未涉及位置之變更者，應於其知有不符之翌日起算

管線及放流口管理

■ 監督放流口流量計正常及校正，並簽章確認

累計型水量計測設施裝設及管理(水措管理辦法§65)

裝設及規格

- 應依其廠牌規定之頻率，校正及維護累計型水量計測設施
- 廠牌規定之校正頻率大於一年者，應每年至少校正一次
- 性能規格於可量測之流量範圍內之準確度應在正負5%以內

校正維護

- 應記錄其校正維護日期、校正維護期間之水量及校正維護結果，並保存5年
- 校正維護期間水量之記錄方式應依主管機關同意之方式為之

1. 累計型水量計測設施異常者
2. 廢(污)水排放量與許可登記量差距過大
3. 未依規定校正、維護累計型水量計測設施

得以實際量測或由其各項用水來源之憑證、水量平衡圖推估核算其廢(污)水排放量

水質檢測管理

■ 監督檢驗測定機構依規定採樣

檢測測定(水污法§23)

水污染物及水質水量之檢驗測定，除經中央主管機關核准外，應委託中央主管機關**核發許可證之檢驗測定機構**辦理。

申報之水質、水量 (水措管理辦法§89)

- 應於同一日採樣及量測
- 但逕流廢水之水質、水量，不在此限



免委託環境檢驗測定 機構(水措管理辦法§90)

- 原廢（污）水水質及水量、回收使用之水量、逕流廢水水質及水量、溫泉廢水分流處理水量。
- 已設置獨立專用累計型水量計測設施，且依第65條第1項**進行校正維護者**之水量。
- 納入污水下水道系統之水質、水量，以下水道管理機關（構）之檢測、量測數據為之。

水質檢測管理

- 監督檢驗測定機構依規定採樣，主動向業者告知放流水水質檢測結果及其適法性

原廢水水質採樣地點(水措管理辦法§91)

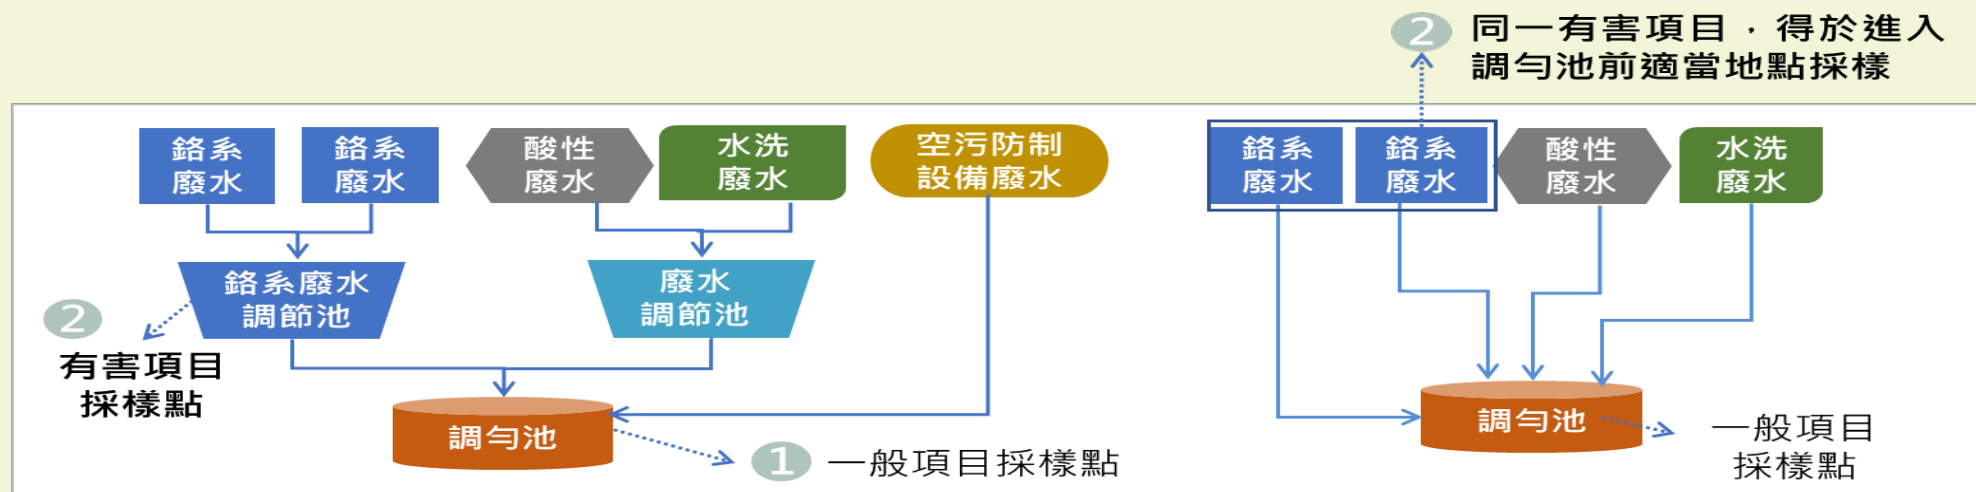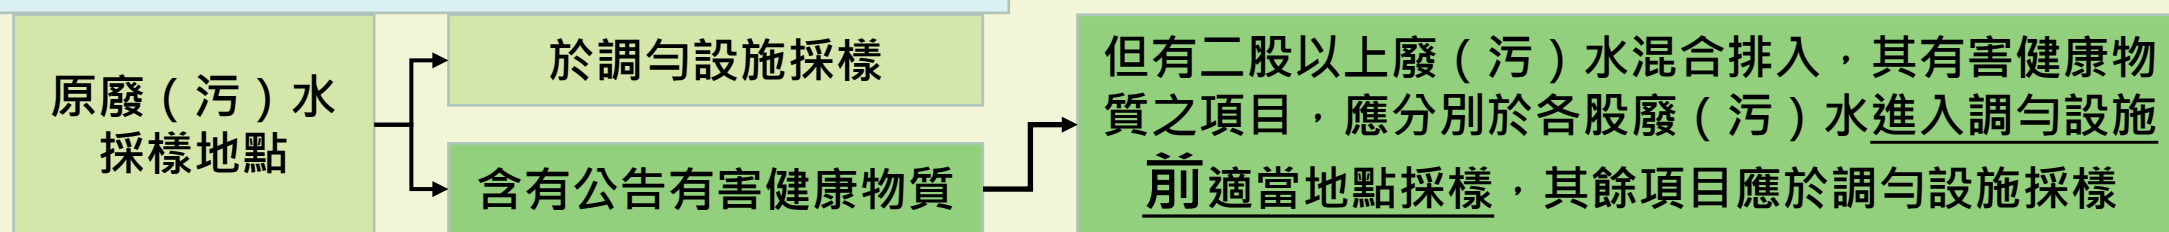

- 廢(污)水含公告有害健康物質之項目，屬直接生產與有害健康物質相關製程所產生者，應依規定辦理；非屬直接生產與有害健康物質有關製程所產生者，得於調勻設施合併採樣。



廢(污)水處理專責人員之工作職掌與倫理

廢(污)水處理專責人員之工作職掌與倫理

■ 專責人員之工作義務

- 遵守法令規章、誠實申報各項污染防制、檢驗、監測數據，不圖非法偷排放污染物質、埋設暗管，有效做好污染防制工作，落實產業與環保雙贏。
- 本於良知，針對不法雇主惡意危害環境行為，不同流合污，勇於檢舉，保護自身權益與環境。
- 勿有租借專責人員證書虛偽設置或設置後未親自執行專責人員應盡之職責，放任他人恣意操作，甚至埋設暗管、繞流、偷排、非法稀釋及不實申報之行為。

廢 (污) 水處理專責人員之工作職掌與倫理

■ 廢(污)水處理專責人員應盡之責任

- 應於勞動基準法所定工作時間內常駐專職事業或污水下水道系統，因故未能常駐在場者，依規定請假。
- 辦理水污染防治措施計畫或水污染防治許可證 (文件) 申請，正確填寫應填報之紀錄內容。
- 監督廢 (污) 水處理設施操作及進行放流口污染物排放狀況之分析及保存檢測數據，並申報污染源之資料正確填寫應填報之紀錄內容。
- 妥善履行廢 (污) 水專責人員應執行業務。

廢 (污) 水處理專責人員之工作職掌與倫理

■ 專責人員應具備的專業知識

專責事務	專責作業	技能科目 (術科)	知識科目 (學科)			
		專責作業技能	專責工作進階知識	專責工作基礎知識	專責工作背景知識	專責工作與訓練簡介
專責工作應負責的專責事務	專責事務應執行的專責作業	熟悉各項專責作業的目的、目標、程序步驟及方法或原則的知識與技能 (實作練習)	瞭解專責工作所涉各種進階污染防治或防治方法的概念性與原則性知識	瞭解專責工作所涉各項污染防治或防治程序的事實性與概念性知識	瞭解專責工作的各種背景知識	瞭解專責工作的目的與應具備的知識、技能及態度
規劃設計	規劃選用	廢水收集與處理系統規劃設計與試車驗收程序	1. 特殊性有機廢水處理概論 2. 特殊性無機廢水處理概論 3. 廢水回收與污泥減量概論	1. 廢水量測、檢測與監測方法簡介 2. 廢水物化處理程序簡介 3. 廢水生物處理程序簡介 4. 廢水處理機電設備及儀控與資訊管理系統簡介	1. 水污染防治概論 2. 水污染防治法規 3. 污水下水道系統簡介	廢 (污) 水處理專責人員訓練簡介
監造試車	試車驗收					
操作維護	操作維護	廢水處理系統營運管理概論				
	功能檢查	廢水處理廠實廠觀摩				
災害應變	緊急應變	廢水處理系統操作維護程序 (含處理功能檢查)				
法規遵守	許可申請	水措災害緊急應變程序				
	排放申報	水污染防治措施許可申請與申報作業				

廢 (污) 水處理專責人員之工作職掌與倫理

■ 專責人員應具備的專業技能

- 熟悉專責人員應具備之知識並妥善執行。
- 持續掌握環保相關法令頒訂或修訂狀況，使各類污染相關措施符合法令。
- 制定污染物處理管理規範，陳核後據以執行，並主動提出操作管理改善方案。
- 主動了解製程各類污染物減量減毒之可能性，並提出改善方案。
- 廢 (污) 水處理設施異常致無法達標準時應採取緊急應變措施並誠實向主管機關報備以取得協助，以免引發其他重大事故。

廢 (污) 水處理專責人員之工作職掌與倫理

■ 專責人員應具備的專業態度

- 專責人員最基本的態度要求是「符合法令要求」，其次在此基礎上持續改善。
- 廢 (污) 水處理專責人員執行業務與雇主保密契約或協定相衝突，依民法規定保密契約無效。
- 敬業守分，發揮專業知能協助雇主做好環保業務；吸收環保科技新知以提升污染防制效能。
- 全心投入，擔負污染改善責任，有了責任感就會有希望，且做得更好。
- 分享各項污染防制與管理技術或減量減毒成果，以達友善環境之目標。



專責人員設置重要規定

應依規定之規模及條件設置專責人員

廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法

• §3

事業或污水下水道系統應依附表一所列許可核准廢(污)水產生量規模或原廢(污)水未經處理前所含附表二物質超過放流水標準，或違規情事之條件，設置廢(污)水處理專責單位或專責人員。

依下水道法設置之新開發社區專用下水道，其服務戶數在五百戶以下者，免設置廢(污)水處理專責人員。

附表一、廢(污)水處理專責單位或人員設置規模及條件

設置規模及條件		每日許可核准廢(污)水產生量(簡稱許可核准量)及原廢(污)水性質		違反本法經認定情節重大處停工(業)者，申請復工(業)時
		原廢(污)水未經處理前未含附表二所列物質或含附表二所列物質但未超過放流水標準	原廢(污)水未經處理前含附表二所列物質且超過放流水標準	
廢(污)水處理專責單位		5,000CMD ≤ 許可核准量	1,000CMD ≤ 許可核准量	
甲級廢(污)水處理專責人員		2,000CMD ≤ 許可核准量 < 5,000CMD	200CMD ≤ 許可核准量 < 1,000CMD	
乙級廢(污)水處理專責人員	委託處理或納入污水下水道系統	300CMD ≤ 許可核准量 < 2,000CMD	100CMD ≤ 許可核准量 < 200CMD	50CMD ≤ 許可核准量
	非屬委託處理或納入污水下水道系統	100CMD ≤ 許可核准量 < 2,000CMD	許可核准量 < 200CMD	50CMD ≤ 許可核准量

專責人員應接受到職訓練

■ 廢 (污) 水處理專責單位或人員設置及管理辦法§12、§13

到職訓練

設置之專責人員取得合格證書後
連續3年以上未設置為廢水處理專責者

專責人員

事業或污水下水道系統

應於設置屆滿6個月後**15日內**，
檢具完成訓練證明報備

應於到職6個
月內完成到職
訓練

未於規定，**廢止**核定設置，並應
於15日內重新申請核定設置

重新申請核定設置**不得再**
聘僱
連續3年未設置

基於簡政便民及環保法規
一致性，110.02.05修正
刪除§13規定

新設廠

第1次申請設置者**不得聘**
僱連續3年未設置者

專責人員專職規定

■ 廢 (污) 水處理專責單位或人員設置及管理辦法§15

為強化廢
(污)水處理專責人員應致力於環保業務，明定專責人員應為專職之規模條件，以強化專責管理

專職之規模 (至少1人專職)

- 應設置專責單位者
- 公共、工業區污水下水道系統
- 2,000戶以上社區污水下水道系統
- 員工人數500人以上之事業
- 3年內有情節重大經處停工而申請復工者

專職定義

不得兼任環保法規以外其他法規所定專責(任)人員或從事其他與污染防治無關之工作


其他與污染防治無關之工作
指未同時擔任其他正職之業務。(如會計、人事、警衛...等。)

專責人員常駐規定

■ 廢 (污) 水處理專責單位或人員設置及管理辦法§15、§16

為提升專責人員品質，明定廢（污）水處理專責人員應常駐事業或污水下水道系統及其請假之規定，以利實務查核	常駐	因故未能常駐	不得再繼續設置為專責人員	
	於勞動基準法所定工作時間內	應備有請假紀錄或其他相關證明文件，以備查閱	專責人員於勞基法所定休息、休假外 ➤ 半年內累積超過30日未到職， ➤ 或經查獲1年內3次以上未依規定請假 業者應於事實發生後30日內重新申請核定設置	

專責人員1年2次以上未常駐事業且未請假案例

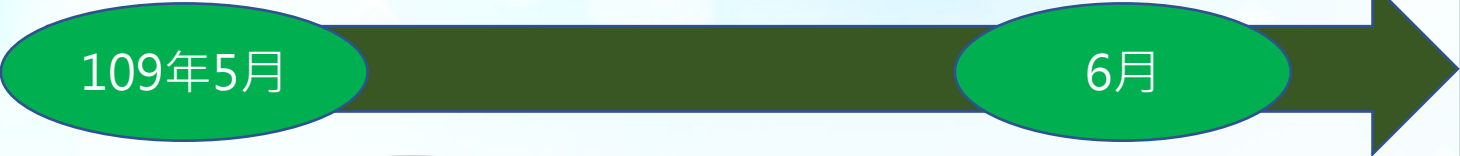
事實經過	查核	裁處
 109年5月 6月 代操作公司 具資格之A君 設置於「○○公司」 擔任甲水專責人員 代操作公司 之B君 實際廢水處理操作， 且操作時間多為上班日時每日上下午 各1次，每次約為1 至2小時	A君未於工 作時間內常 駐○○公司 執行職務	違反設置管理 辦法第15條 第1項及第16 條第1項規定 ↓ 裁處罰鍰

專責人員禁止事項

廢(污)水處理專責人員設置與管理辦法§17

專責與代理人 禁止行為

專責人員或代理人，不得有故意繞流排放、非法稀釋行為、重複設置、虛偽設置或不實申報之情事。



處罰款
證書之廢止及撤銷
移送法辦

環境保護專責及技術人員訓練管理辦法§26

證書之廢止 及撤銷

1. 執行業務違法或不當，致污染環境或危害人體健康，情節嚴重。(故意繞流排放、非法稀釋行為)
2. 同一時間設置於不同之公私場所或事業為環境保護專責及技術人員。但屬依法共同設置者，不在此限。(重複設置)
3. 使他人利用其名義虛偽設置或登記為環境保護專責及技術人員。(虛偽設置)
4. 明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載。(不實申報)
5. 連續二次未參加在職訓練且未依第23條第2項規定申請延訓。
6. 一年內受該類環境保護法規裁處罰鍰金額累計至最高罰鍰。
7. 其他違反本辦法或有關環境保護法規規定，情節嚴重。

故意繞流排放

水污染防治法

- §18-1第1項
事業或污水下水道系統產生之廢（污）水，應經核准登記之收集、處理單元、流程，並由核准登記之放流口排放，或依下水道管理機關（構）核准之排放口排入污水下水道，**不得繞流排放**。

不得繞流排放認定條件（細則§8）

1 由未登記放流口排放

以**專管、渠道、閘門調整或泵浦抽取**，由**未登記**放流口排放，或未依下水道管理機關核准之排放口排入污水下水道

由放流口排放

2


未經核准登記之收集、處理單元、流程

3

取得貯留許可

排放廢污水

**放流水標準5倍以上、
pH小於2或大於11**

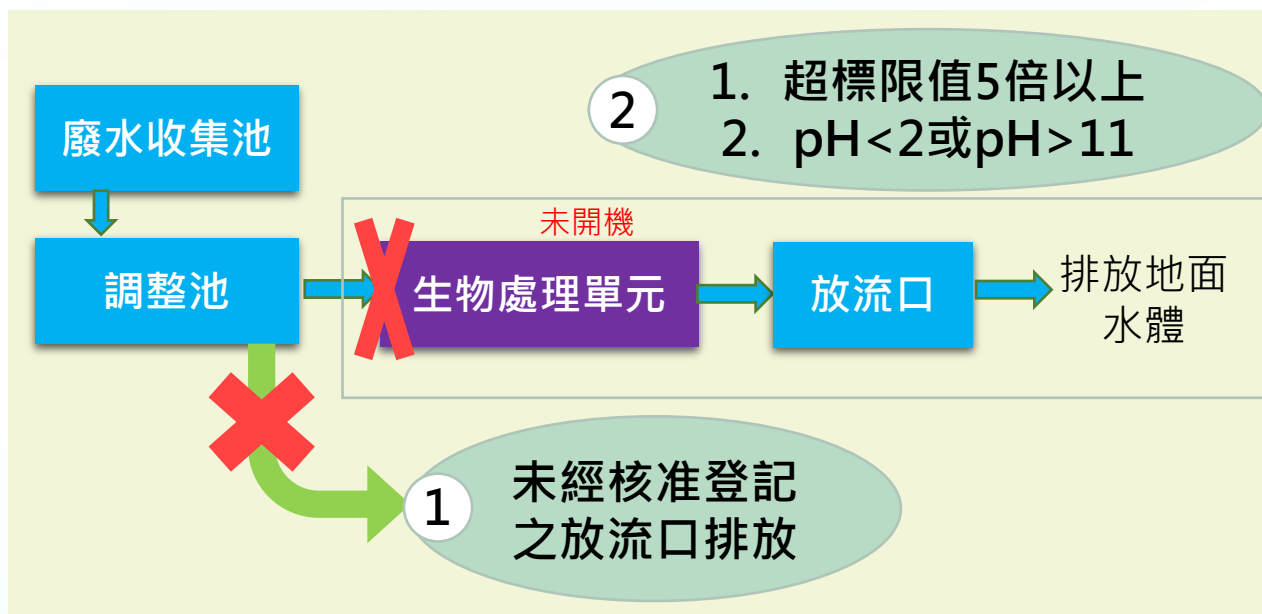


故意繞流排放

水污染防治法

- §18-1第1項
事業或污水下水道系統產生之廢（污）水，應經核准登記之收集、處理單元、流程，並由核准登記之放流口排放，或依污水下水道管理機關（構）核准之排放口排入污水下水道，**不得繞流排放**。

不得繞流排放認定條件（細則§8）

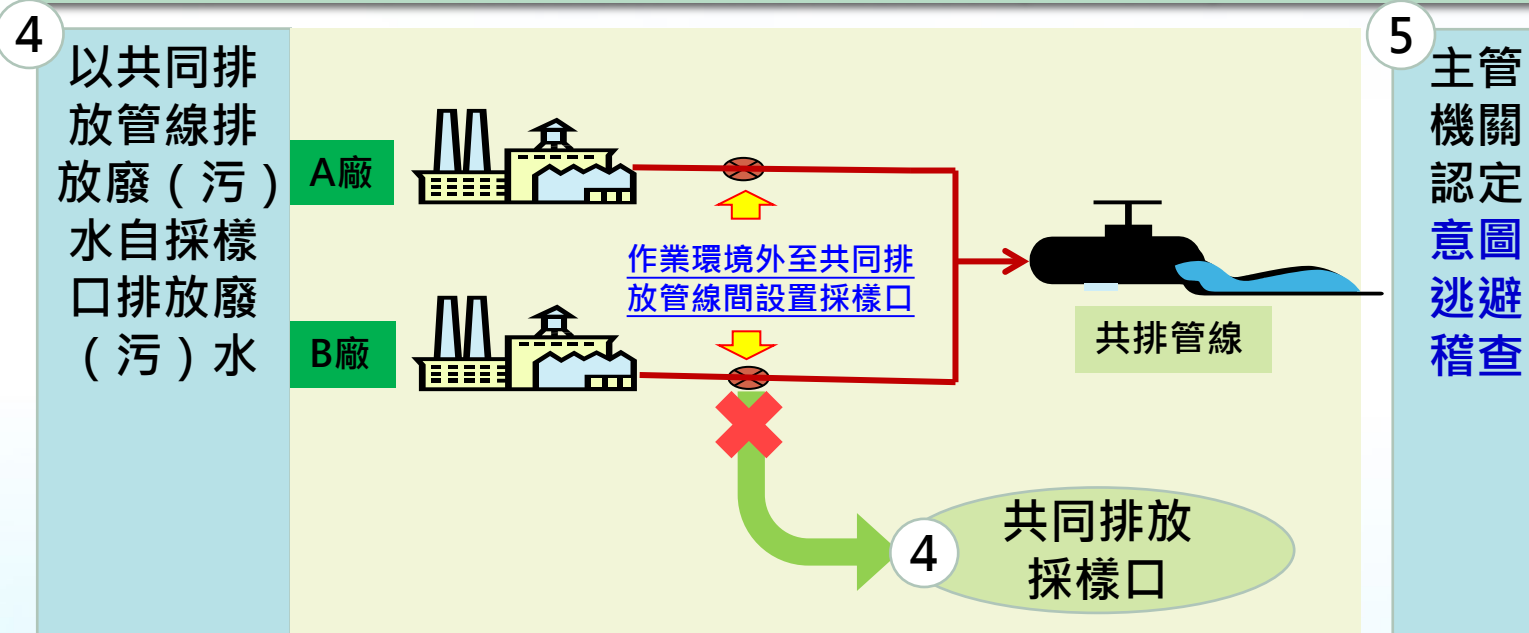

不受不得繞流排放之限制 (水污法§18-1、水措管理辦法§52)

因情況急迫，為搶救人員或經主管機關認定之重大處理設施，並於3小時內通知地方主管機關者，不在此限。

- 應記錄繞流排放之起訖時間、原因、水量及通報時間，
- 且於20日提出繞流排放期間因應作為書面報告

非法稀釋行為

水污染防治法

- §18-1第2項
事業或污水下水道系統產生之廢（污）水須經處理始能符合本法所定管制標準者，不得於排放（入）前，與無需處理即能符合標準之水混合稀釋。

例舉

RO系統產出符合標準之濃排廢水

屬淨化原廢水回收系統

併入原廢水處理系統

- 放流口採樣水質混有RO系統產出符合標準之濃排廢水

稀釋之虞

無法代表原廢水處理設施處理後之水質狀況

建議作法

- ① 另行設置放流口或注入現有排放溝渠前增設採樣口
- ② 確認處理後之水質狀況是否符合放流水標準

注意！

若涉及原許可變更
應向地方環保單位提出申請

不實申報


水污染防治法

• §35

依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上三百萬元以下罰金。

違規情形

109年 OO電鍍業者

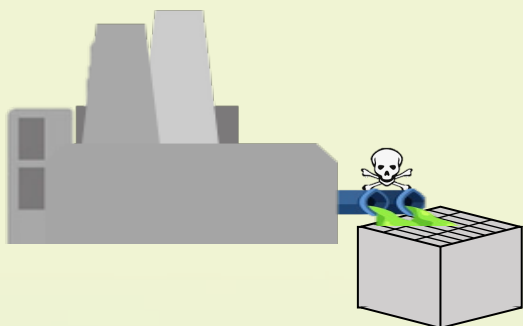

OO電鍍業於109年1至5月4次將含有害健康物質超標廢水，逕排放入一樓陰井，自民生污水配管箱排放至污水下水道

OO代操作公司受僱人未依廢水處理設施之實際操作情形填寫藥劑使用量、控制參數讀數紀錄，並提供OO公司代為申報

裁罰情形



新北地方法院判決

- 代操作公司受僱人犯水污法第35條申報不實罪，處有期徒刑4月，可易科罰金
- 依水污法第39條，代操公司科罰金20萬元。
- 負責人犯水污法第36條第3項第2款之罪(繞流有害物質超標)，起訴後歿，公訴不受理
- 依水污法第39條，公司科罰金40萬元。

專責人員執行業務不當案例（繞流排放/申報不實）


事實經過		查核	裁處
A君既為專責人員亦為負責人	繞流排放 以活動式抽水幫浦套接塑膠軟管方式，將原廢水以連結塑膠軟管方式，繞流排放至廠區後方溝渠	A君未依法執行專責人員業務，致污染環境或危害人體健康，情節嚴重	違反訓練管理辦法第26條第1項第1款規定 ↓ 廢止乙水合格證書
	虛偽記載 明知實際廢水經合法放流口排水量減少，仍以低於實際廢水量進行申報		
環保局命○○公司立即停工、裁處罰鍰並加計不法利得			

專責人員虛偽設置案例

事實經過	查核	裁處
87年9月 103年11月 B君 核准設置於「○○公司」擔任乙水專責人員 環保局稽查發現 B君不在現場 B君自承將乙水證書借用○○公司	B君無實際擔任該公司專責人員之證明	違反訓練管理辦法第26條第1項第3款虛偽設置規定 ↓ 廢止乙水合格證書



近期水污法規應注意重點

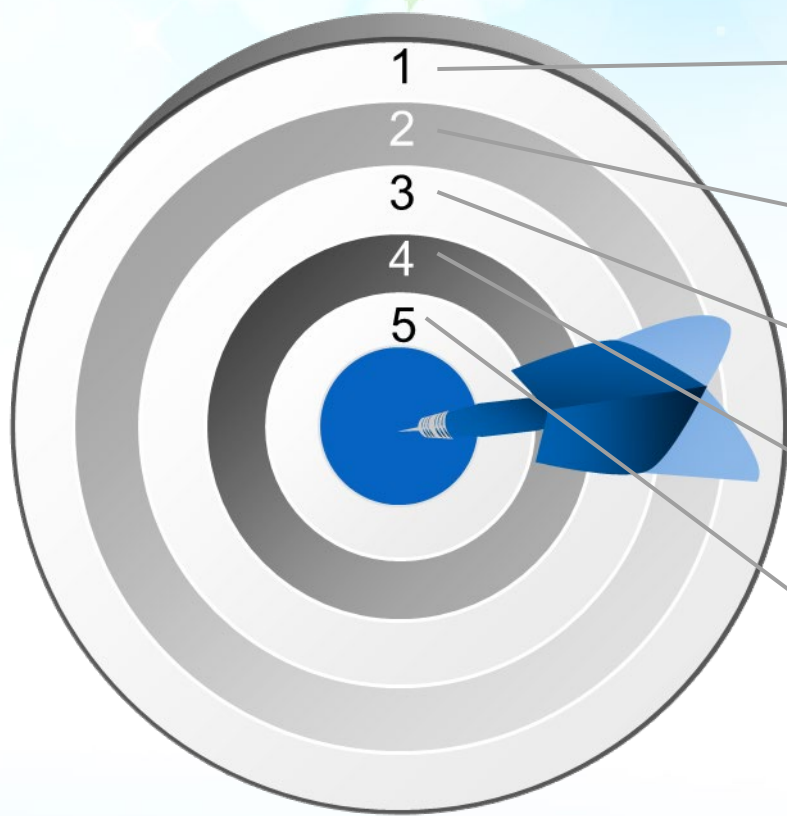

管理辦法新修正規定

許可申請變更規定

放流水標準增修重點

專責人員設置及管理

執法原則與裁罰

許可管理辦法修正架構

§45 明定許可申請、變更或展延審查原則

不得以任何形式之處分增加法規所未明定之義務。因水措計畫或許可證（文件）之誤寫、誤算或其他類此未符合本法及相關規定之顯然錯誤者，得隨時更正

明列核發機關審查水措計畫或許可證（文件）展延案件得予變更原核准登記事項之3種情形

§49-1 推動許可整合

水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延，須先繪製污染流向示意圖

涉及其他類環保許可之申請、變更、異動或展延時，須同時提出

§56 資訊公開

配合本辦法規定用語，酌修法規文字。

修正重點(1/5)

■ 修正§45-許可申請、變更或展延審查原則

許可申請、變更或展延審查原則

核發機關受理各項水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延案件，**不得以任何形式之處分增加法規未明定之義務**

EXAMPLE

不得逕予增加放流水標準、環境影響評估、總量管制加嚴、地方加嚴以外之水質項目納入許可管制（不包括應揭露污染物之規定）

EXAMPLE

核發機關發現核發之水措計畫或許可證（文件）有誤寫、誤算或其他類此未符合本法及相關規定之等**顯然錯誤**，得隨時更正之，並通知事業或污水下水道系統

化工業生化需氧量(BOD)放流水管制標準為30mg/L，於許可證（文件）誤登載為35mg/L等類此未符合本法及相關規定之顯然錯誤


明列核發機關審查水措計畫或許可證（文件）展延案件**得變更原核准登記事項之三種情形**

- 1.中央或地方主管機關增訂或加嚴放流水標準，致與原核准登記事項不符
- 2.地方擬訂之總量管制方式，致與原核准登記事項不符
- 3.經地方主管機關認定原登記事項不足以維護水體、土壤，致需變更許可事項

修正重點(2/5)

■ 修正§49-1 應繪製全廠（場）污染流向示意圖

事業或污水下水道系統辦理水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延前，須先繪製**全廠（場）空氣、水、廢棄物、毒性及關注化學物質污染流向示意圖**，檢視污染在不同環境介質間之流向及在各類環保許可證（文件）間之關連

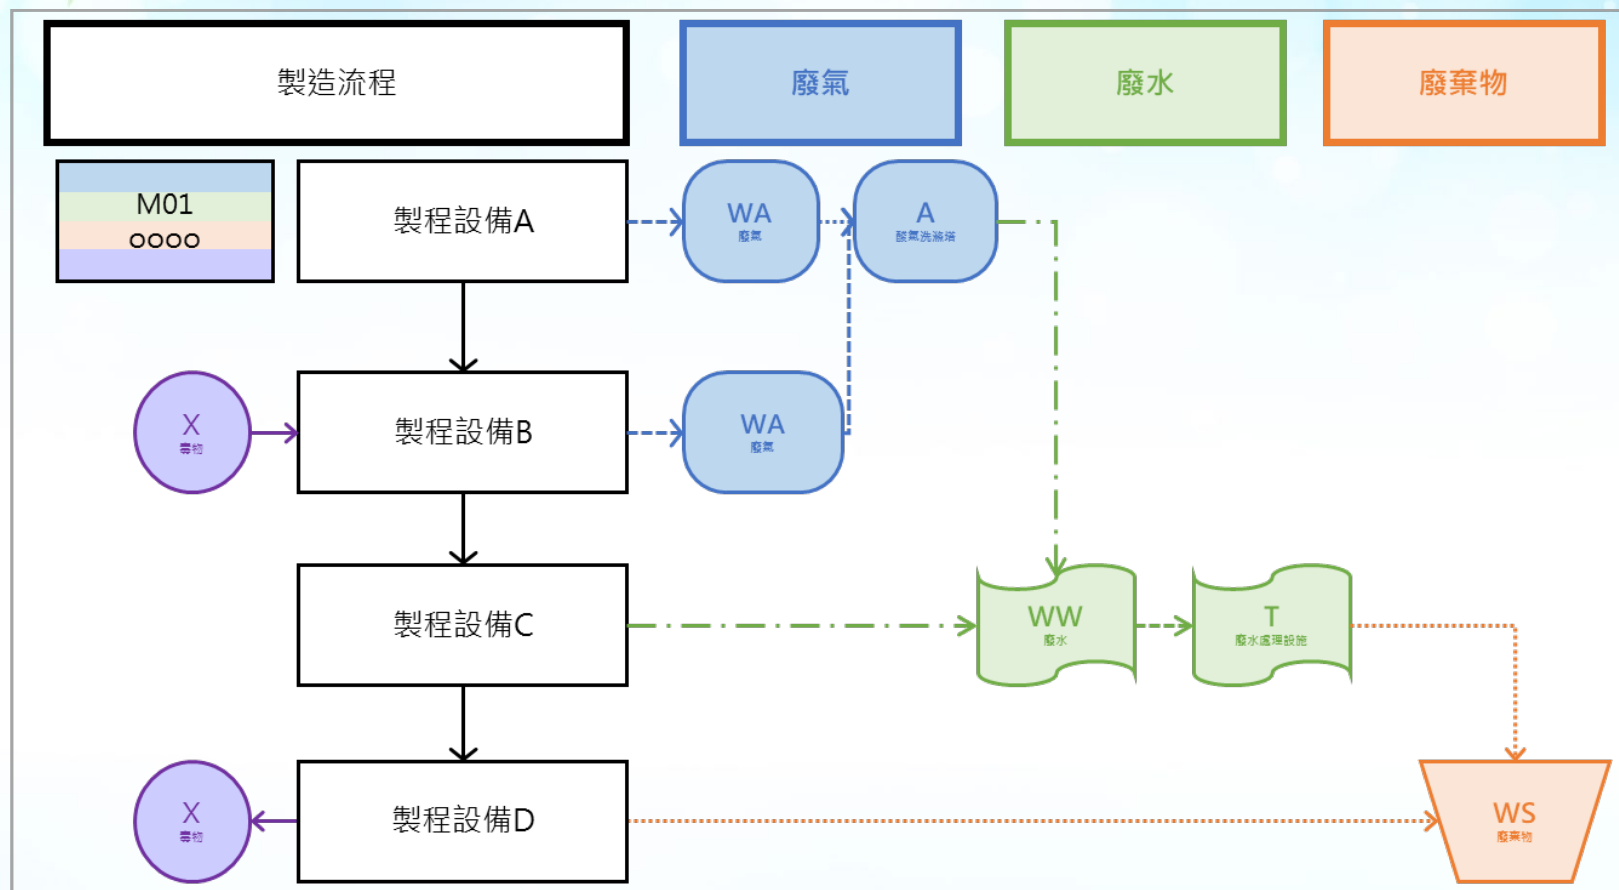

☆僅作為核發機關審查之參考資料，非屬許可核准內容

修正重點(3/5)

■ 修正§49-1 涉及其他類環保許可之申請、變更、異動或展延時，須同時提出

事業或污水下水道系統向核發機關提出水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延，**有涉及其他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延者**，須同時依各該環保法規規定提出他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延。但可提出未實質涉及其他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延者，不在此限。



EXAMPLE

某石化業水許可證（文件）變更新增曝氣處理單元，曝氣過程會產生揮發性有機空氣污染物，依污染流向示意圖檢視已涉及固污許可，且原固污許可未核准登記該設施及其揮發性有機空氣污染物排放量，故應同時提出固污許可異動/變更。

修正重點(4/5)

- 修正§49-1 涉及其他類環保許可之申請、變更、異動或展延時，須同時提出

事業或污水下水道系統向核發機關提出水措計畫或許可證（文件）之申請、變更或展延，有涉及其他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延者，須同時依各該環保法規規定提出他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延。**但可提出未實質涉及其他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延者，不在此限。**




水污許可證（文件）變更增加廢水處理量，污泥量亦同時增加，依污染流向示意圖檢視應涉及廢清書，惟仍在原廢清書核准登記最大產生量範圍內，可於申請表說明未超出廢清書核准登記最大產生量，無須同時提出變更。

修正重點(5/5)

- 修正§49-1 涉及其他類環保許可之申請、變更、異動或展延時，須同時提出

經核發機關**確認有涉及其他類環保許可證（文件）**之申請、變更、異動或展延而未同時提出者，**核發機關得續依本辦法規定審查，並通知事業或污水下水道系統應提出其他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延。**

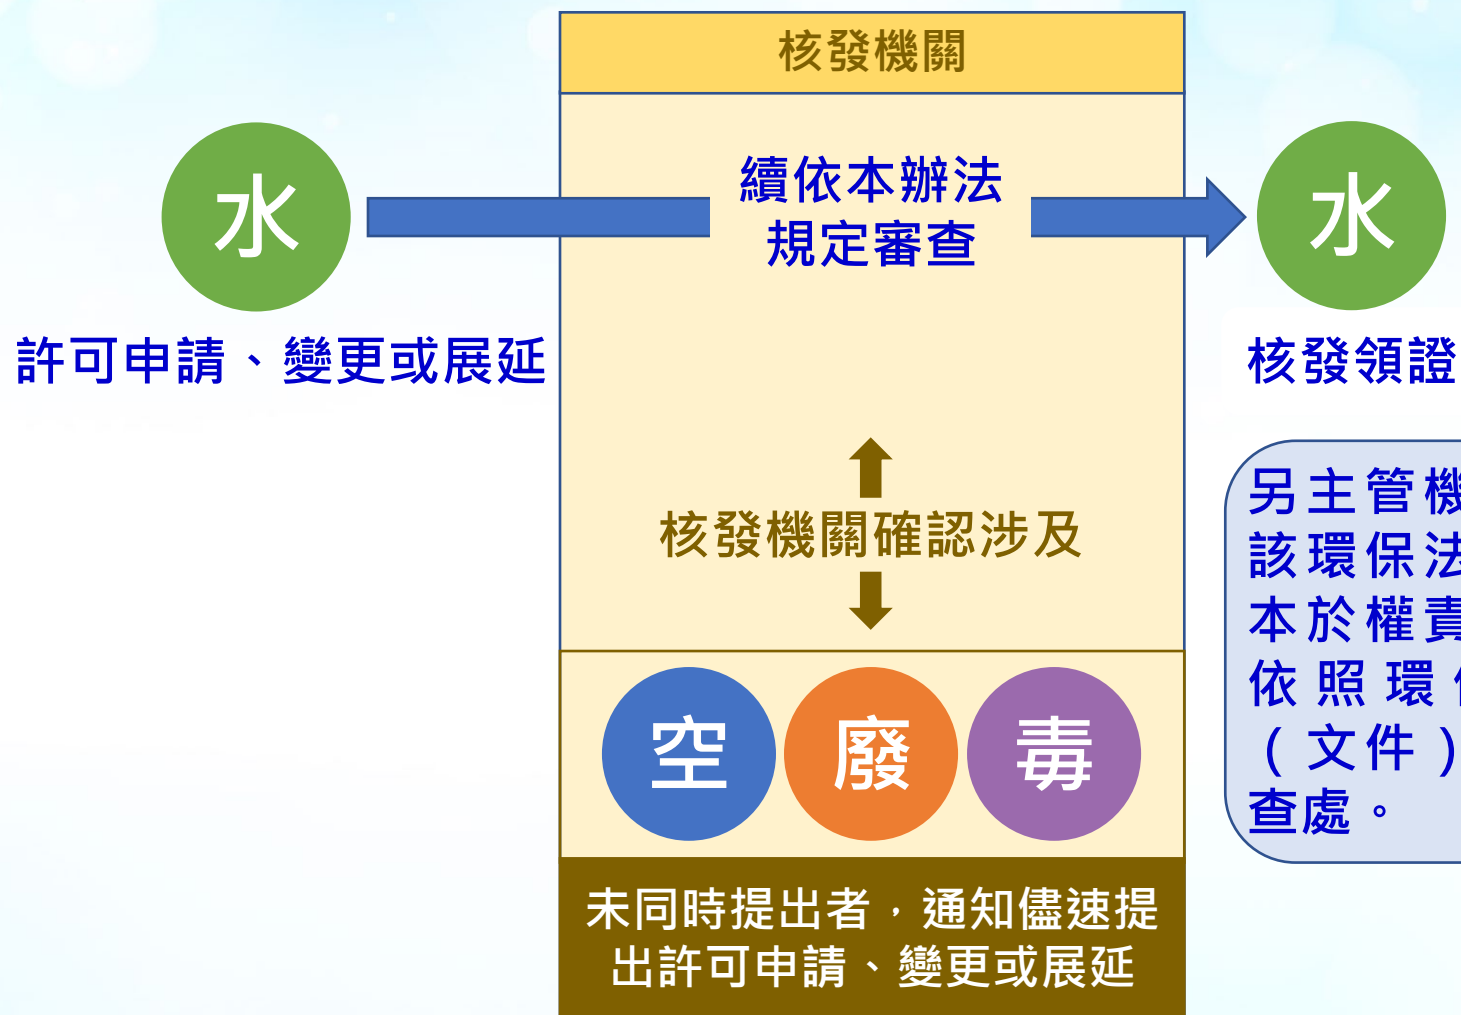

修正配套規劃

■ 修正§49-1 規劃許可申請表單配合增列相關欄位：

水污染防治措施計畫及水污染防治許可證（文件）申請表

壹、申請項目*（本表不列入核准登記事項）

是否涉及其他類環保許可證（文件）之申請、變更、異動或展延	(一)依污染流向示意圖檢視，本次申請、變更、異動或展延內容事項涉及之其他環保許可證（文件）類別： ☐無；☐空氣 ☐廢棄物 ☐毒性及關注化學物質 ※勾選有涉及其他環保許可證（文件）類別者應續填(二)
	(二)勾選(一)有涉及其他環保許可證（文件）類別者，本次是否須依各該環保法規提出申請、變更、異動或展延： ☐是，須同時提出之環保許可證（文件）類別： ☐空氣 ☐廢棄物 ☐毒性及關注化學物質 ☐否，未實質涉及應提出之其他環保許可證（文件）類別： ☐空氣 ☐廢棄物 ☐毒性及關注化學物質， 說明：_____。

水污染防治措施及檢測申報管理辦法部分條文 及第六十條附表一修正

(一) 新增**具能源化潛力規模之事業或污水下水道系統**，於申請、變更或展延水措計畫或許可證（文件）時，**評估優先採行最佳可行控制技術（厭氧處理）**。

（修正條文第四十九條之十二、附表五）

(二) 權衡跨機關資料交換平臺已可查詢土地所有權資料，放寬沼液沼渣農地肥分使用計畫應檢附文件，如因故**未能提供地籍謄本影本**，申請者則應檢附與農地所有權人**簽訂之合約或同意書影本作為替代**。（修正條文七十條之二）

(三) 農業主管機關核准之畜牧糞尿水施灌農作個案再利用許可或作為農地肥分使用之全量施灌者，及畜牧業將畜牧糞尿**全量委託畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心）或資源化處理比率達百分之七十五以上**畜牧場處理者，向直轄市、縣（市）主管機關申請核准後，**無須依本辦法辦理檢測申報**。（修正條文第七十一條）

水污染防治措施及檢測申報管理辦法部分條文 及第六十條附表一修正

(四) 新增依修正條文第四十九條之十二採行厭氧處理及收集利用厭氧所生甲烷者之應申報內容。(修正條文第七十三條)

(五) 明確回收廢水作為製程及其他污染防治設備之用者，免檢測申報回收水水質之條件。(修正條文第七十九條)

(六) 增列斑馬魚胚胎為放流水水質生物急毒性檢測之測試物種之一，得於現行規定之鯉魚、羅漢魚或增列之斑馬魚胚胎擇一進行生物檢測。(修正條文第八十四條之一)

水污染防治措施及檢測申報管理辦法部分條文 及第六十條附表一修正

(七) 新增**強化藥物及全氟及多氟烷基物質等新興關注項目**管理，指定對象應每年檢測申報新興關注項目，**連續二次放流水檢測數據不符數值有環境影響風險之虞**，應提出**自主削減管理**，**連續三次以上均符合數值者得免再檢測申報該項目**。

(修正條文第八十四條之三、附表六)


(八) **簡化多股含有同一有害健康物質之原廢水採樣規定**，明確其採樣點位置及以直接生產與有害健康物質有關製程所產生之廢水作為申報之檢測水樣來源。（修正條文第九十一條）

(九) 配合放流水標準修正調整應檢測申報之水質項目，刪除貯油場之申報對象、明確總有機磷、總氨基甲酸鹽及除草劑中各化合物符合免檢測申報條件之辦理方式，並將水源水質水量保護區修正為自來水水質水量保護區。（修正條文第六十條附表一）

1 廢水處理能源化-節能及創能


厭氧處理較傳統曝氣處理減少
能耗、污泥產生，產生沼氣可
能源化發電

傳統處理程序: 曝氣耗電、產生大量廢棄污泥

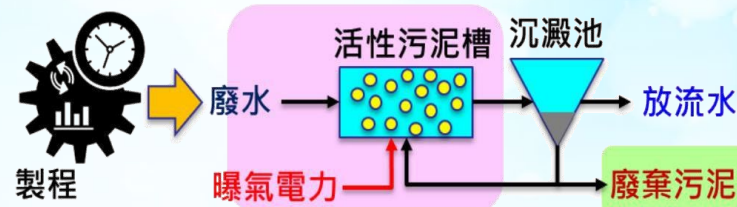

- 曝氣耗電：55.3 萬 kWh/yr
- 廢棄污泥量：2.3 ton/day(80%含水率)

採用厭氧處理

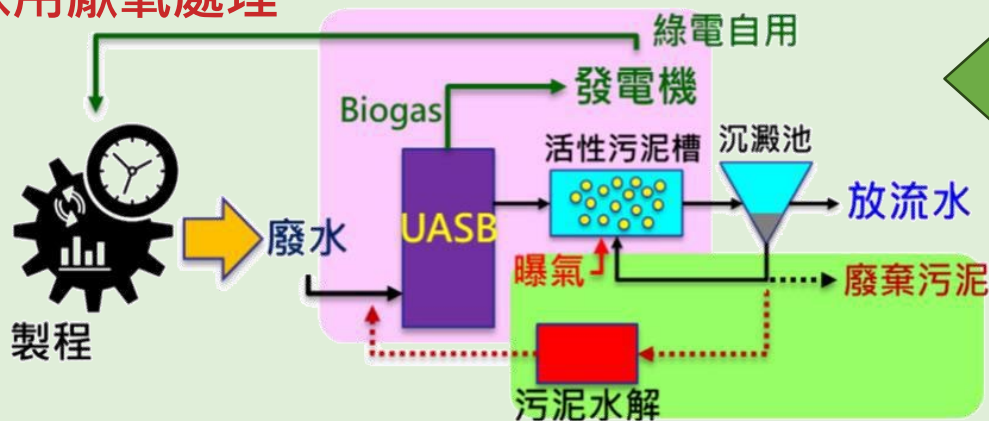

- 曝氣耗電：10.1 萬 kWh/yr
- 廢棄污泥量：0.7 ton/day(80%含水率)
- 沼氣產量：22.1 萬 m³/yr

以一醬油釀造廠為例
納入厭氧處理程序
(廢水量Q=505 CMD)

- 減少曝氣用電量：82%
- 減少廢棄污泥量：70%
- 可產沼氣：22.1萬 m³/yr

發綠電：29.9 萬 kWh/yr

1

廢水處理能源化-明文特定對象採行

1. 潛力事業新設設施或汰舊換新，優先採行最佳可行控制技術(厭氧處理)

造紙業、食品製造業、醱酵業和石化業：廢(污)水化學需氧量濃度2,000 mg/L以上且核准排放或納管水量1,000 CMD以上，或化學需氧量有機負荷每日2公噸以上

未設厭氧

納入厭氧處理單元

公共污水下水道系統：設計處理水量3萬立方公尺/日以上者

污泥採行厭氧消化

收集、處理或利用厭氧所生沼氣

2. 事業或污水下水道系統採行厭氧處理者應申報甲烷流量及甲烷回收處理情形，以建立我國溫室氣體排放清冊資料

厭氧處理設施之甲烷氣體回收處理方式	回收處理甲烷氣體流量(m ³)
☐ 製程作為燃料使用 ☐ 沼氣回收發電 ☐ 直接燃燒 ☐ 其他_____。	

2 新興污染減害化-藥物減害

- ◆ 廢棄藥物或人體代謝含藥物之糞尿排入醫院廢污水後，若未妥善處理，可能影響環境水體
- ◆ 醫院廢污水為水體中**藥物**來源之一，可能成為**超級細菌**發源地，如WHO於2017年公告12種超級細菌及其對應之抗藥性藥物，包含盤尼西林等8類藥物
- ◆ 歐洲國家已對醫院和污水廠廢污水排放，訂定排放基準及去除率

歐洲對藥物之管制要求

- ❖ **丹麥**2013年訂定醫院廢水建立乙醯胺酚等**40種藥物**排放建議基準
- ❖ **瑞士**2016年修訂**水保護法案**，要求部分污水處理廠增加**高級處理程序**(包含臭氧、活性碳及超過濾等)及訂定**去除率要求**



WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed

27 February 2017 | News release | GENEVA

WHO today published its first ever list of antibiotic-resistant "priority pathogens" – a catalogue of 12 families of bacteria that pose the greatest threat to human health.



2 新興污染減害化-全氟化物減害

- ◆ 研究顯示**全氟化物**對人體及環境生物具毒性或致癌性，近年來國際斯德哥爾摩公約已將PFOS、PFOA和PFHxS等進行禁限用管制，各國已啟動調查並要求進行放流水監測

美國對全氟化物之管制要求

	密西根州	威斯康辛州	麻薩諸塞州
監測	2017年啟動都市和工業污染源及河川湖泊監測	2019年7月要求125座都市污水處理廠自主監測	--
措施	• 2018年2月啟動PFAS工業前處理計畫(Industrial Pretreatment Programs, IPP)，污水處理廠須評估潛在污染源，並採取削減措施 • 污水處理廠排放許可證(National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES)納入監測規定 • 若污水處理廠放流水具合理潛勢超過 WQBELs (Water Quality-based Effluent Limitations)，其NPDES排放許可證將訂有PFOS、PFOA或PFBS放流水限值	• 2020年制定PFAS行動計畫，盤點和減少目前PFAS排放及暴露、預防未來PFAS排放及暴露 • 特定對象之NPDES排放許可證納入監測規定	特定對象之 NPDES排放許可證 納入監測規定
基準	地面水體水質基準 (Water Quality Standards, WQS) PFOS : 0.012 µg/L / PFOA : 0.170 µg/L/ PFBS : 670 µg/L / PFHxS : 0.210 µg/L/ PFNA : 0.030 µg/L 註：適用於地面水非作為飲用水水源。	地面水體水質基準 (WQS) PFOS : 0.008 µg/L PFOA : 0.095 µg/L 註：適用於地面水非作為飲用水水源。	--

2 新興污染減害化-明文監測及自主管理

指定對象每年申報新興關注項目，連續2次不符監測值，應自主削減管理

增訂條文

第八十四條之三 經中央主管機關指定之事業或污水下水道系統**依附表六規定辦理新興關注項目檢測**。

前項**放流水檢測項目數據連續二次超過附表六規定數值者**，應於**三個月內提出該項目之自主削減管理計畫**，並送直轄市、縣(市)主管機關備查後，據以執行；**自主削減管理計畫執行期間以二年為限**，該項目執行期間免依附表六規定檢測。

前項自主削減管理計畫執行期間屆滿後三十日內，事業或污水下水道系統應向直轄市、縣(市)主管機關提送改善情形報告。

第一項放流水檢測項目數據累計連續三次以上未超過附表六規定數值者，該項目得免檢測申報。但經主管機關稽查採樣，數據超過規定數值者，該項目應回復依第一項規定辦理。

增訂條文

附表六事業或污水下水道系統應檢測申報新興關注項目及頻率

事業或污水下水道系統	新興關注項目	檢測頻率及日期		放流水數值 (毫克/公升)
		檢測頻率	施行日期	
藥物	一、 醫院、醫事機構 ：適用於目的事業主管機關認定之醫學中心、 核准排放量每日一千立方公尺以上之醫院 。	原廢(污)水及放流水每年檢測一次	中華民國116年1月1日	4.2
	二、適用於有目的事業主管機關認定之醫學中心、核准納管水量每日 一千立方公尺以上之醫院納管之污水下水道系統 。			0.0031
	乙醯胺酚			0.009
	磺胺甲噁唑			0.00095
	紅黴素			0.0035
	克拉黴素	原廢(污)水及放流水每年檢測一次	中華民國118年1月1日	0.0017
	17 β-雌二醇			0.0022
	環丙沙星			7.8
全氟化物	一、 科學工業園區及工業區專用污水下水道系統	原廢(污)水及放流水每年檢測一次	中華民國116年1月1日	0.00012
	二、廢水排放至地面水體且製程有使用光阻劑之 晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業			0.0017
	三、廢水排放至地面水體且製程有使用鉻霧抑制劑之 電鍍業、金屬表面處理業			0.0021
	四、廢水排放至地面水體且製程有使用撥/撥水劑或具撥/撥水效能化學品之 印染整理業、紡織業、製革業、造紙業、化工業			


註1：新興關注項目有中央主管機關所定檢測方法者，優先依其檢測方法；未訂定檢測方法者，依序採用下列來源之檢測方法：（一）美國環境保護署公告方法（USEPA）。（二）美國國家職業安全衛生研究所之檢測方法（NIOSH）。（三）美國公共衛生協會之水質及廢水標準方法（APHA）。（四）日本工業規格協會之日本工業標準（JIS）。（五）美國材料試驗協會之方法（ASTM）。（六）國際公定分析化學家協會之標準方法（AOAC）。（七）國際標準組織之標準測定方法（ISO）。（八）歐盟認可之檢測方法。註2：新興關注項目檢測應由中央主管機關許可之檢驗測定機構辦理。但檢測項目無檢驗測定機構認證者，得經中央主管機關同意後，由學術研究機構為之。

3 檢測申報簡化

✓ 簡化全量資源化申報

實務問題

處理畜牧糞尿產生之沼液、沼渣全量作為農地肥分使用者或畜牧糞尿全量委託處理者，因已全量採資源化，檢測申報應可予以簡化




管制規劃

為促進畜牧業採行全量資源化，**簡化其申報**，減少行政負擔

✓ 製程等回收免檢測水質

實務問題

現行規定廢水回收使用於製程/污染防治設備無須符合標準




管制規劃

考量規定一致性，**無檢測之管制必要，免除其申報**

✓ 簡化分流採樣位置

實務問題

廢水分流收集處理有益於提升處理效率，但現行規定有害健康物質應於各股原廢水採樣，造成分流處理業者負擔



管制規劃

檢討修正，**整併同一種有害項目**檢測申報**採樣點**，於收集池採樣

檢測申報簡化-簡化畜牧全量資源化申報

實務問題

畜牧業全量資源化者，依個案再利用許可、肥分使用計畫管理或全量委託資源化中心、畜牧場(資源化處理比率達百分之七十五以上)處理者，簡化其檢測申報



管制規劃

為促進採行資源化措施，**簡化其申報**減少行政負擔


修正條文

第七十一條第一項第八、九款

下列事業或污水下水道系統**免依本辦法規定辦理檢測申報**：...

- 八、畜牧業及畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心），依農業事業廢棄物再利用管理辦法，取得農業主管機關核發畜牧糞尿水施灌農作個案再利用許可，或依本辦法取得農業主管機關核准畜牧業沼液、沼渣作為農地肥分使用計畫，**全量作為農地肥分使用，檢附實際採行全量資源化證明文件項直轄市、縣(市)主管機關申請並經核准者。**
- 九、畜牧業將畜牧糞尿水**全量委託**畜牧糞尿或生質能**資源化處理中心（或沼氣再利用中心）**，或**資源化處理比率達百分之七十五以上畜牧業處理**，**檢附全量委託證明文件項直轄市、縣(市)主管機關申請並經核准者。**

3 檢測申報簡化-製程等回收免檢測水質

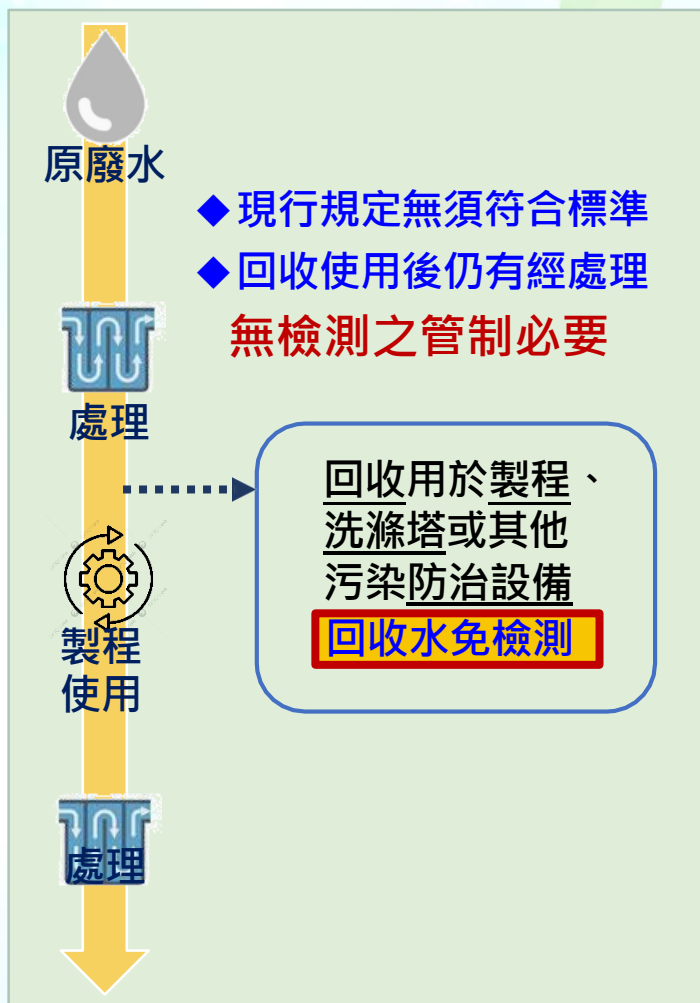


修正條文

第七十九條第一項第二、四款

採廢（污）水回收使用者，申報內容如下：...

四、回收用水之水質與檢測當日之水量及每月回收使用之水量。但符合下列情形之一者，免檢測申報回收用水之水質與檢測當日之水量：

- （一）廢（污）水回收作為製程之用。
- （二）廢（污）水回收作為洗滌塔或其他污染防治設備之用，且其回收使用後之水經設置之廢（污）水（前）處理設施處理。

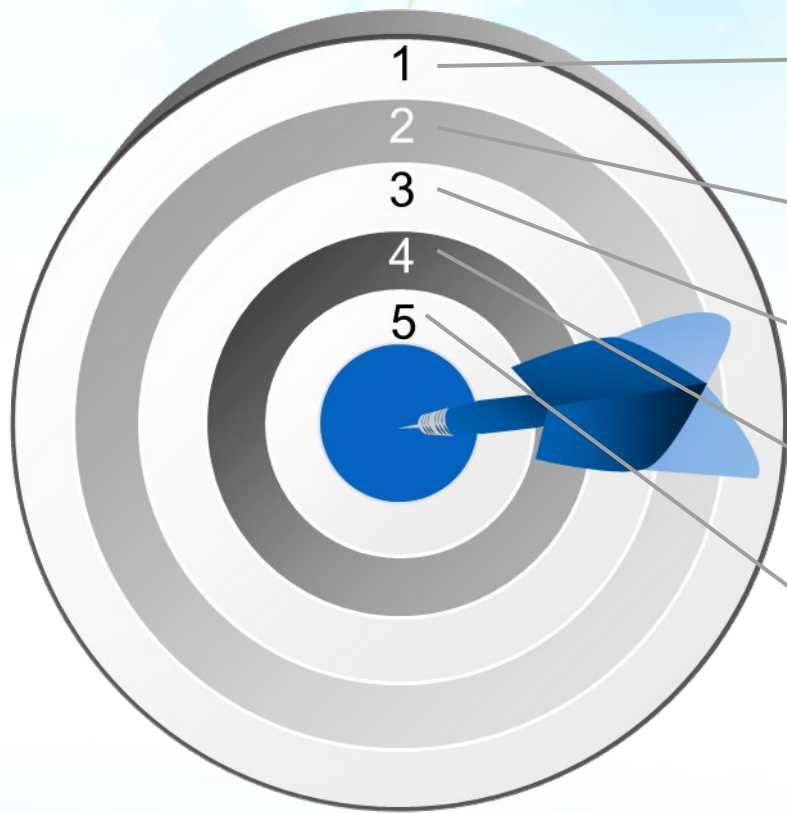

管理辦法新修正規定

許可申請變更規定


放流水標準增修重點

專責人員設置及管理

執法原則與裁罰

許可新申請或變更規定^(1/3)

■ 水措計畫及許可證 (文件) 申請3階段 (許可辦法§5)

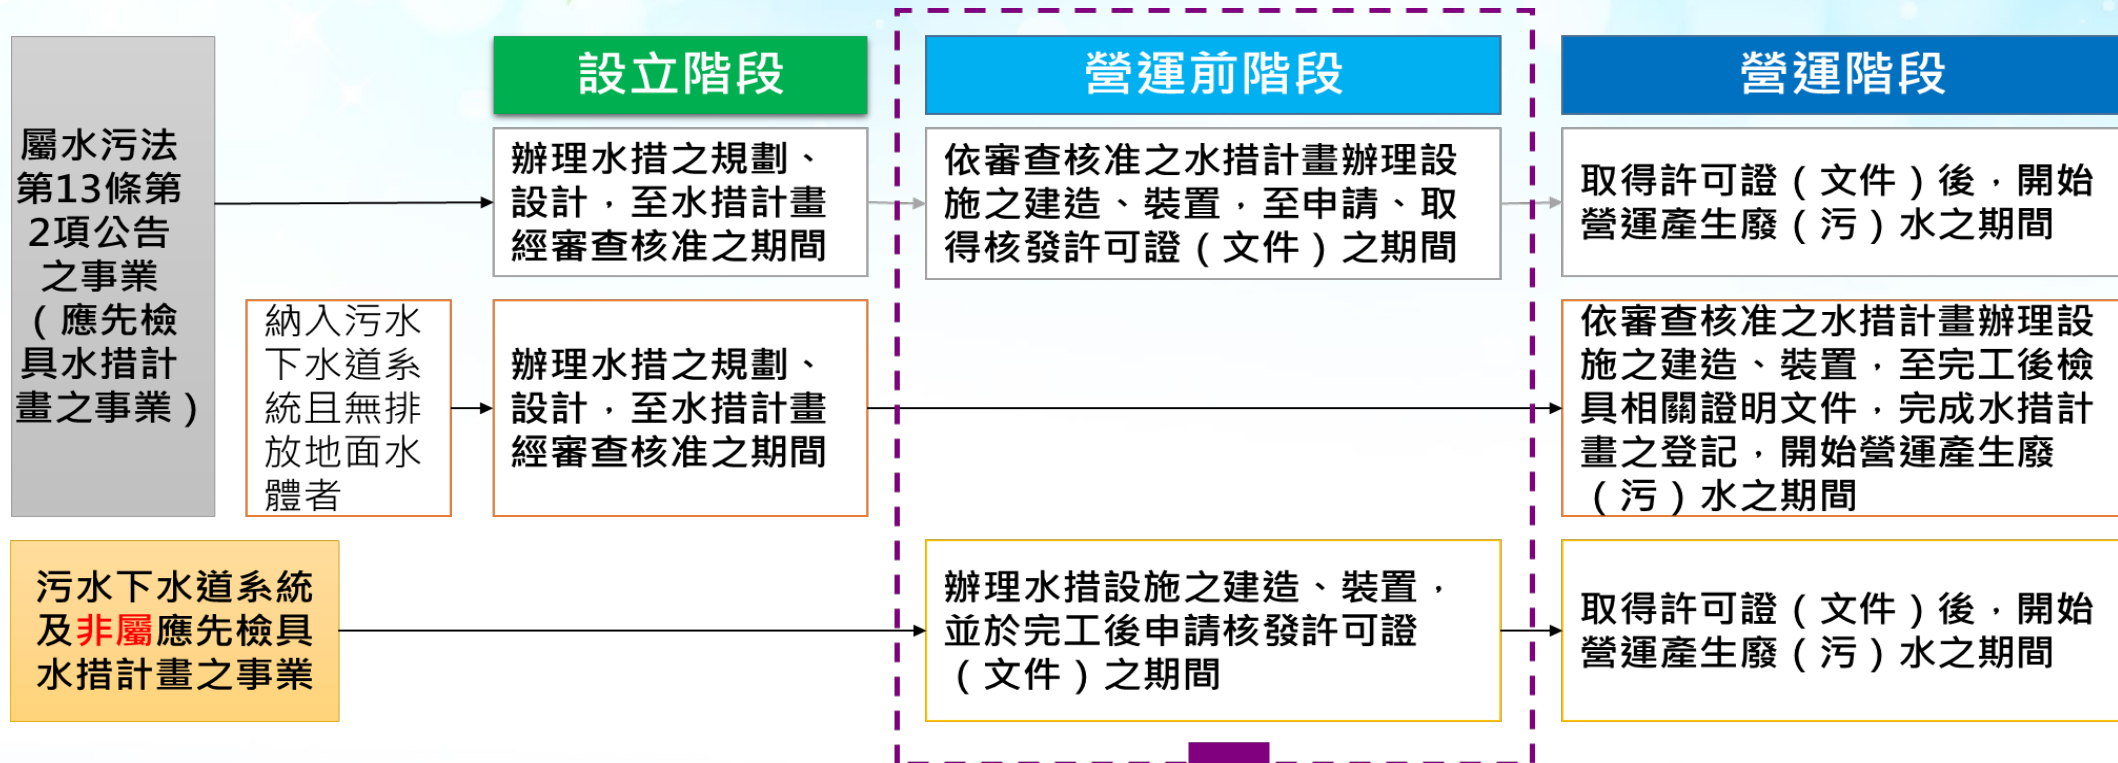

* 應執行試車者，應於申請核發許可證 (文件) 期間執行試車
* 指事業或污水下水道系統 (不包含社區) 設置廢 (污) 水處理設施，排放地面水體者

如何於受理新申請 / 變更案件時，擇定辦理現場勘查時機，以事前阻卻業者繞流偷排違規行為？

● 核發機關受理新申請或變更案件時，應進行現場勘查時間之建議原則：

→ 受理應執行試車者之新申請案件	▲ 應於核准試車計畫書前辦理現場勘察
→ 受理應進行功能測試 / → 涉及工程改善之變更案件	▲ 應於事業或污水下水道系統完成設施或管線設置後， 進水前辦理 現場勘查 ☆核發同意變更內容及期間函文，內容應另行記載提醒事項，提醒事項包括： ■ 進水前3日 應以電話 / 書面通知核發機關 ■查驗未通過， 不得進水 ■ 擅自進水者 ，應令其停止進水並抽空池槽，且不得排放，否則得退請其補正/改善後，再進行審理 ■變更/補正日數屆滿仍未完成者，駁回申請
→ 受理全量回收者貯留許可新申請案件	▲ 應於完成許可審查前辦理現場勘察

可優先適用建議原則之情形

- △申請或變更日前5年內曾經主管機關查獲下列情形
 △經主管機關認定有下列情形之虞

繞流排放	未經許可稀釋
廢（污）水處理設施功能不足	
操作參數異常	水質水量平衡異常
廢（污）水全量回收使用	2
其他經主管機關認有必要	3



工廠進行廢（污）水（前）處理設施的調整變更，是否需一併進行**功能測試**及提送**水措工程計畫書**？

屬事前變更之情形

（非許可辦法第21條規定所列可事後變更之登記事項）

例如：新增廢（污）水處理設施、廢（污）水放流口數量變更、緊急應變槽管線調整、增加用水量、廢（污）水產生量等

1

涉及廢（污）水處理設施或其操作參數、廢（污）水每日最大處理量等，應進行**功能測試**


如增加廢（污）水
每日最大處理量

2

涉及工程改善者，應同時檢具規劃設計及運轉測試內容之**水措工程計畫書**，送核發機關審查

如增加廢（污）水每日最大處理量而
涉及擴大處理設施容量、管線溝渠等
工程改善（移除或調整等）



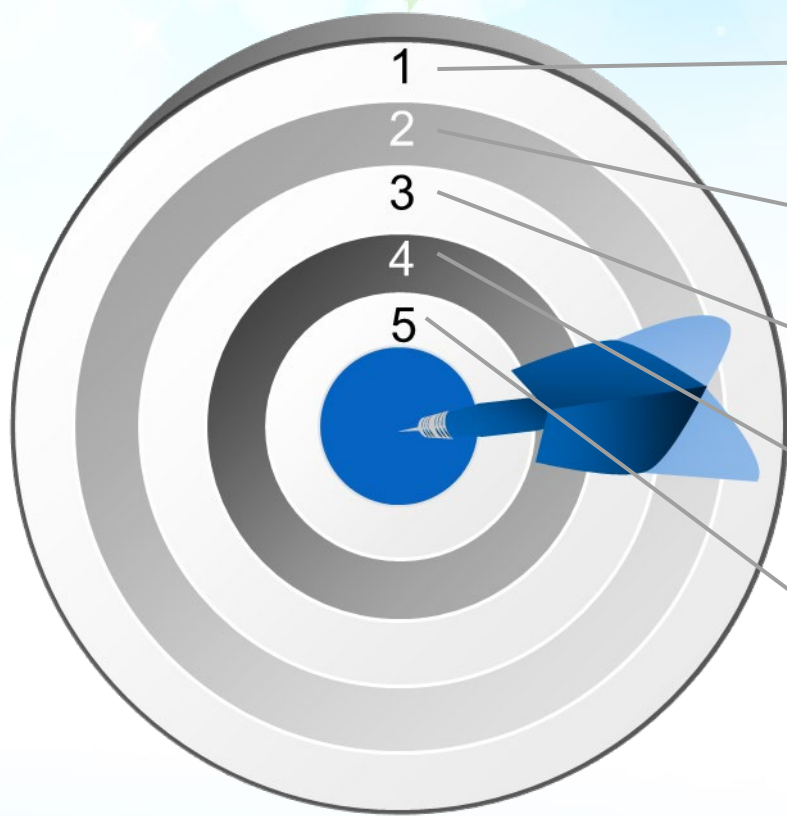

管理辦法新修正規定

許可申請變更規定

放流水標準增修重點

專責人員設置及管理

執法原則與裁罰

滾動檢討標準管制



放流水標準近期增修重點

(106年12月25日)

既設第一階段

加嚴/
調整

硼2nd (金表電鍍)

新增

氮氮2nd

金表、電鍍、發電廠、製革
(生皮製成成品皮)、掩埋場、
工業區、公共污水廠

總氮2nd

公共污水廠

116/1/1

113/1/1

110/1/1

發布施行
新設事業

既設
第一階段

既設第三階段

加嚴/
調整

硼3rd (金表電鍍)

新增

氮氮3rd

- 金表、電鍍
- 發電廠
- 工業區

放流水標準

最新修正日期：108年4月29日

類型	業別或系統	適用附表	管制項目
一、事業	晶圓製造或半導體製造業	一	35項
	光電材料及元件製造業	二	40項
	石油化學業	三	27項
	化工業	四	54項
	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業	五	30項
	發電廠	六	28項
	海水淡化廠	七	21項
	前七款以外之事業	八	54項
二、污水下水道系統	科學工業園區專用污水下水道系統	九	43項
	石油化學專業區專用污水下水道系統	十	47項
	其他工業區專用污水下水道系統	十一	52項
	社區專用污水下水道系統	十二	26項
	其他指定地區或場所專用污水下水道系統	十三	46項
	公共污水下水道系統	十四	13項
三、建築物污水處理設施		十五	26項
總量管制區銅等6項重金屬限值		十六	6項

放流水標準近期增修重點

(113年12月18日)

■ 放流水標準環境部已於113年12月18日修正發布，增訂或加嚴氨氮、總磷、銅、自由有效餘氯等項目的管制

特定事業增修管制項目				配合調整
氨氮	總磷	銅	自由有效餘氯	✓ 施行日期已屆 ✓ 備註說明內容已不適用 ✓ 內容待明確部分
✓ 對水生生物具毒性 ✓ 河川污染指數項目 ✓ 會消耗水中溶氧	✓ 會造成優養化 ✓ 水體水質標準	✓ 對水生生物具毒性 ✓ 部分流域含銅廢水污染問題	對水生生物具毒性	

修正重點-增修氨氮管制

- 附表5(印刷電路板製造業)、附表8(製革業(濕藍皮製成成品皮者)、屠宰業、肉品市場、醫院、醫事機構)保護區外之列管對象新增氨氮管制，既設及新設區分管制限值，給予相當期間進行改善

事業	既設1st	既設2nd	新設
製革業 (濕藍皮製成成品皮者) (附表8)	75 (116年 1月1日)	45 (120年1月1日)	30 (發布日)
屠宰業 (附表8)			
肉品市場(附表8)		45 (118年1月1日)	
印刷電路板製造業 (附表5)			
醫院、醫事機構 (附表8)			

修正重點-增修總磷管制

- 附表1(半導體業)、附表2(光電業)、附表9(科學工業園區)新增總磷管制，既設及新設區分管制限值，並訂定放流水污染物削減管理計畫，給予相當期間進行改善

事業或下水道系統	既設	新設
半導體業 (附表1)	100 (116年1月1日) */ 50 (118年1月1日) */ 25 (120年1月1日) *	25 (發布日)
光電業 (附表2)		
科學工業園區 (附表9)		

有技術困難或涉及工程等改善措施者，於指定日期前提出放流水污染物削減管理計畫，經直轄市、縣(市)主管機關核定並依計畫內容執行，該階段管制期程得延後2年施行

原施行日期	指定日期	延後施行日期
116年1月1日	115年3月31日	118年1月1日
118年1月1日	117年3月31日	120年1月1日
120年1月1日	119年3月31日	122年1月1日

修正重點-增修銅管制

- 附表1(半導體業)、附表2(光電業)、附表4(化工業)、附表5(印刷電路板製造業、電鍍業、金表業、金屬基本工業)、附表9(科學工業園區)、附表10(石化專區)、附表11(一般工業區)之列管對象，依據106年增修管制情形及水量規模，加嚴銅管制限值，給予相當期間進行改善

106年已加嚴銅限值對象再次加嚴

■ 半導體業 ■ 光電業 ■ 化工業 ■ 印刷電路板製造業	(>500 CMD)
■ 電鍍業 ■ 金表業 ■ 金屬基本工業 ■ 科學工業園區 ■ 石化專區 ■ 工業區	(>150 CMD)

銅 3.0

↓ 106年
已加嚴

銅 1.5

↓ 加嚴

銅 1.0

116年1月1日施行

特定業別部分對象新加嚴銅限值

■ 半導體業 ■ 光電業 ■ 化工業 ■ 印刷電路板製造業	(≤500 CMD)
■ 電鍍業 ■ 金表業 ■ 金屬基本工業	(≤150 CMD)

銅 3.0 (106/12/25前
既設)

↓ 加嚴

銅 2.0 (106/12/25前
既設)

116年1月1日施行

修正重點-增修自由有效餘氯管制

■表8(醫院、醫事機構)、附表14(公共污水下水道系統) 新增自由有效餘氯管制，給予相當期間進行改善

事業或下水道系統	既設	新設	備註
醫院、醫事機構(附表8)	2.0 (116年1月1日)	2.0 (發布日)	為因應傳染病防治或特殊衛生清潔消毒需求，於中央流行疫情指揮中心成立期間，或其他防疫需求經主管機關同意者，得不適用本標準。
公共污水下水道系統(附表14)			

修正重點-配合調整內容

施行日期已屆

附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表8、附表9、附表10、附表11、附表14「自中華民國一百十年一月一日施行」等施行日期已屆或削減管理計畫等內容應予以刪除，部分表格欄位內容配合調整

備註說明內容已不適用

附表6和附表7，發電廠之總餘氯(氯生成氧化物)之備註說明「但氯生成氧化物檢測方法未公告前仍以總餘氯檢測方法檢測」予以刪除

其他修正內容

■ 附表15建築物污水處理設施，「流量介於二五0立方公尺/日以下」，修正為「流量二五0立方公尺/日以下」

■ 附表8貯煤場、營建工地、土石方堆（棄）置場之備註欄位「營建工地及土石方堆（棄）置場之管制僅適用於未依規定採行必要措施者」，爰於真色色度及自由有效餘氯管制備註欄位予以說明，以茲明確

因應措施 (1/3)


■ 樣態1：有未依許可登記事項運作之疑慮

1. 有未依許可登記事項運作之疑慮

業者實際排放
水質均已可符
合增修標準，
惟**水質水量平
衡圖或原物料
使用**未依法規
管制內容調整

建請業者
辦理水措
計畫或許
可證變更

製革業(生皮製成成品皮者)氨氮加嚴為60 mg/L

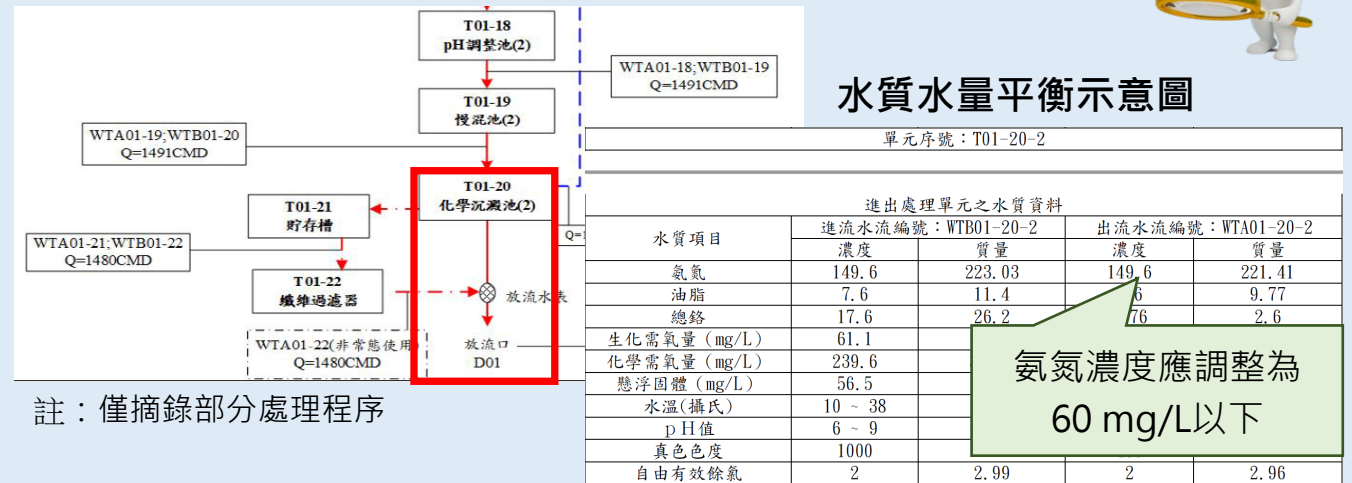

因應措施 (2/3)

■ 樣態2：有功能不足之疑慮

2. 有功能不足之疑慮

業者如有自主檢測、
定檢申報或稽查水
質數據已超過增修
標準者

**建請業者進行
功能測試
或工程改善**

金表業氨氮定檢申報數據

廢(污)水排放地面水體申報表

廢(污)水排放地面水體中報表							
放流口編號：D01(依核准登記編號填寫) ^(註1)							
一、放流水量、水量計測設施讀數或計量方式測量值及校正維護情形與放流口現況照片							
申報項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	合計
(一)放流水量(立方公尺) ^(註2)	392.7	433.93	645.37	468.37	640.19	597.25	3177.81
(二)水量計測設施讀數(起)	22981.14	23373.84	23807.77	24453.14	24921.51	25561.7	--
(三)水量計測設施讀數(迄)	23373.84	23807.77	24453.14	24921.51	25561.7	26158.95	--
(四)讀數換算水量係數	1讀數=1立方公尺水量						
(五)校正維護日期 ^(註3)	9月1日(填寫當年度已校正維護之日期或預定校正維護之日期)						
(六)校正維護方法 ^(註4)	自行						
二、檢測當日放流水之水質及水量							
檢測日期	112年3月28日						
採樣人員進廠起訖時間：13:0 至 13:39							
採樣人員採樣起訖時間：13:11 至 13:17							
(當次申報月前一年內有違規情事者，應填寫進廠起訖時間、							
項目	數值	環境檢驗測 稱 量 工 司					
[04] 氨氮	149	某金表業放流水 氨氮超過113年管制限值					
	人工採樣值	可之					

某金表業放流水
氨氮超過113年管制限值
(120 mg/L)

因應措施 (3/3)


■ 樣態3：有功能不足或稀釋之疑慮

3. 有功能不足或稀釋之疑慮

原處理設施未具備處理加嚴管制項目之功能，但業者認為可符合標準者




建請業者檢測廢水水質特性，並確實審視原處理設施是否具備處理加嚴管制項目之功能，且處理後可符合標準，必要時應進行工程改善及辦理許可證變更

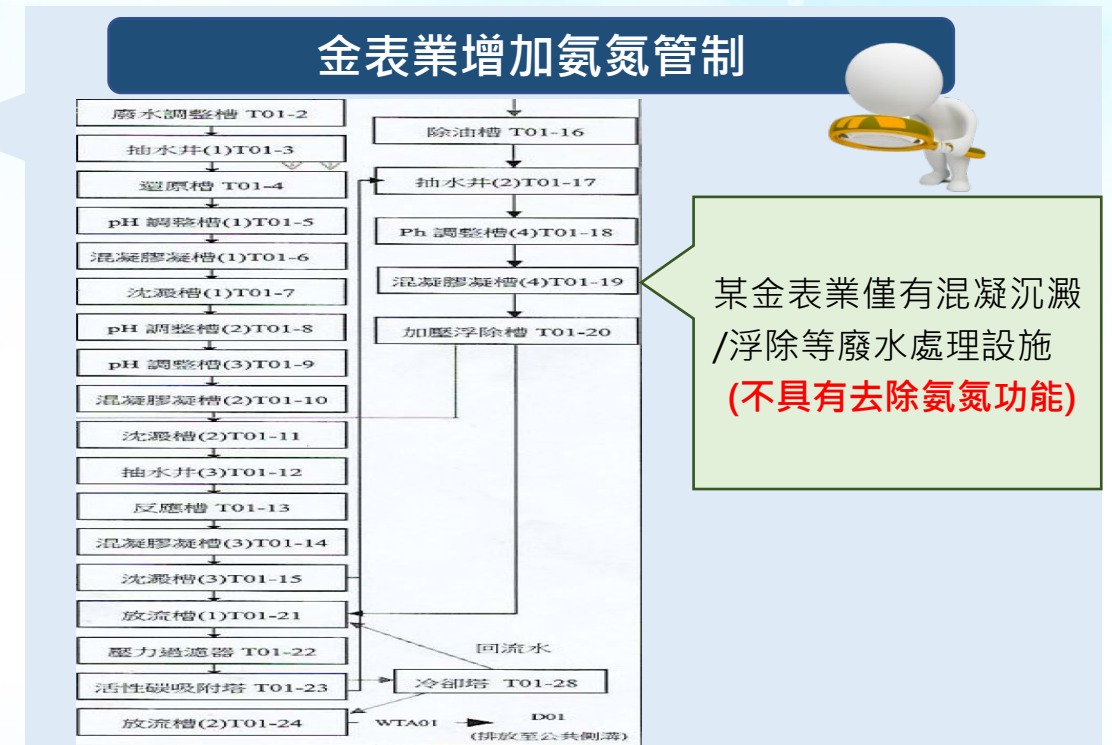



有關放流水標準中，若製程設施或廢水處理設施有所調整，該如何認定應適用**新設事業標準**或**既設事業標準**呢？


管制項目
所認定之**新設**事業或**既設**事業定義

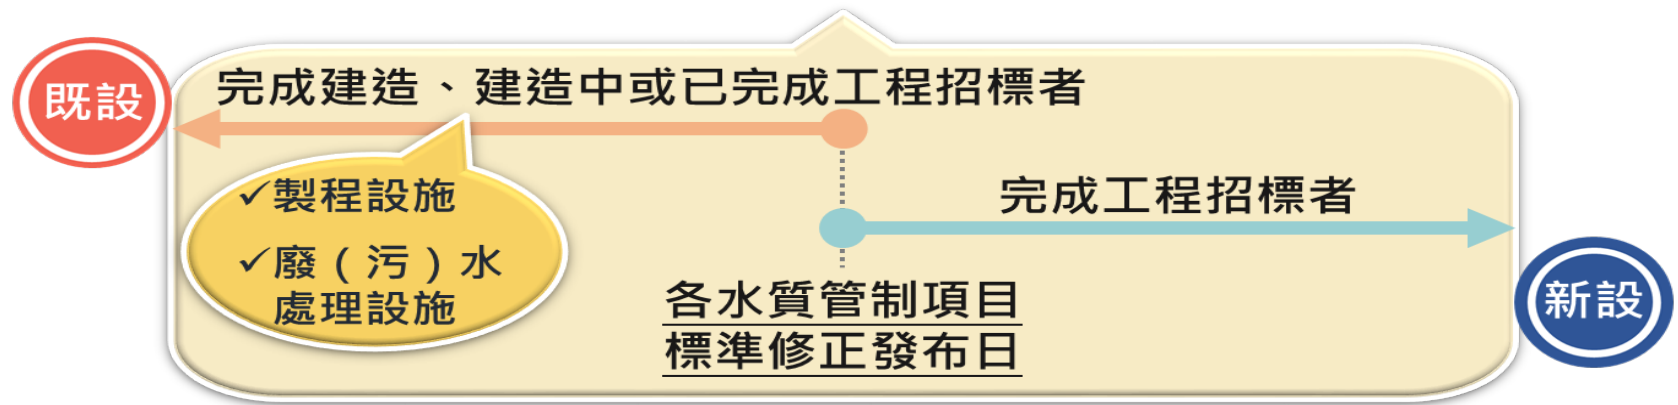


既設事業	新設整套 廢(污)水處理設施	既設 廢(污)水處理設施
新增製程設施	適用 新設事業標準	適用 既設事業標準
既設製程設施		

包含**新增**或**變更**廢(污)水處理單元，如「材質變更」或「有效容量增加」

應**新設放流口**，如併入既有放流水排放，應**另設置採樣口**

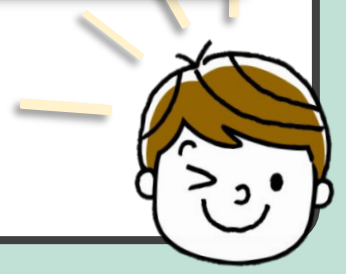

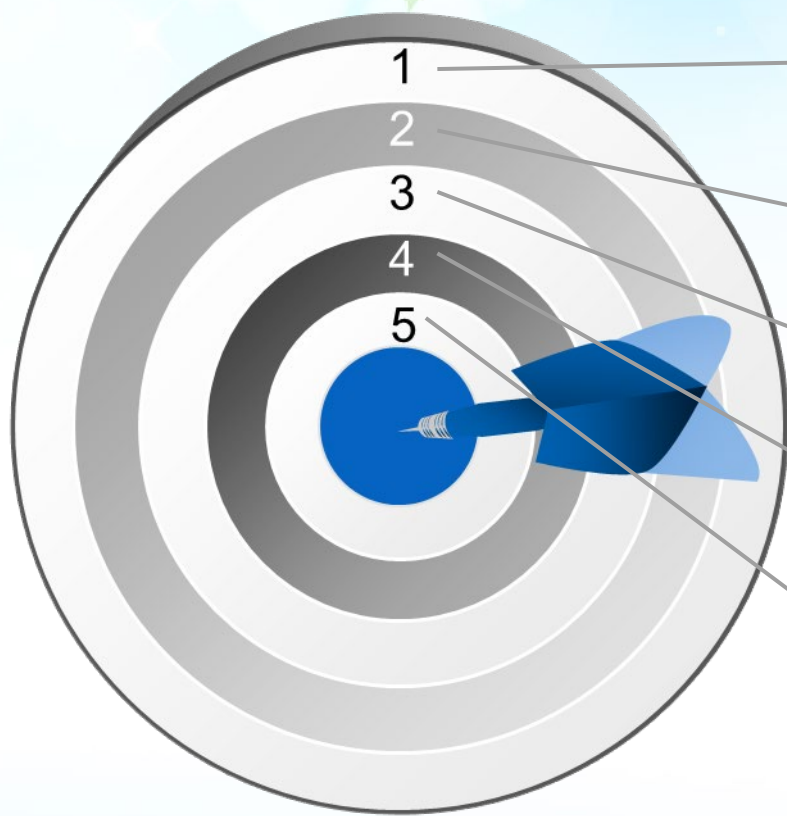

管理辦法新修正規定

許可申請變更規定

放流水標準增修重點

專責人員設置及管理

執法原則與裁罰

廢污水以桶裝槽車出廠者應設置乙級專責


112年5月30日
環署水字第
1121048202號
函釋

- 廢（污）水處理專責單位或人員設置及管理辦法附表一「乙級廢（污）水處理專責人員」設置規模及條件說明

「廢（污）水處理專責單位或人員設置及管理辦法」附表一

設置規模及條件		原廢（污）水未經處理 前未含附表二所列物質 未超過放流水標準	原廢（污）水未經處理 前含附表二所列物質 經處理前含附表二所列物質 未超過放流水標準	主管機關認定情節 即重入廠以行工於中 請後工（時）
廢（污）水處理專責單位		1) 以 管線 或 溝渠 輸送廢（污）水委託處理		
甲級廢（污）水處理專責人員		2) 以 桶裝 、 槽車 或其他 非管線 、 溝渠 清除、運送廢（污）水至作業環境外委託處理		
乙級廢（污）水處理專責人員	委託處理或納入污水下水道系統	 事業設置 貯留設施 貯存廢（污）水，後續以 桶裝 、 槽車 清除、運送廢（污）水至作業環境外處理		
	非屬委託處理或納入污水下水道系統			

應設置

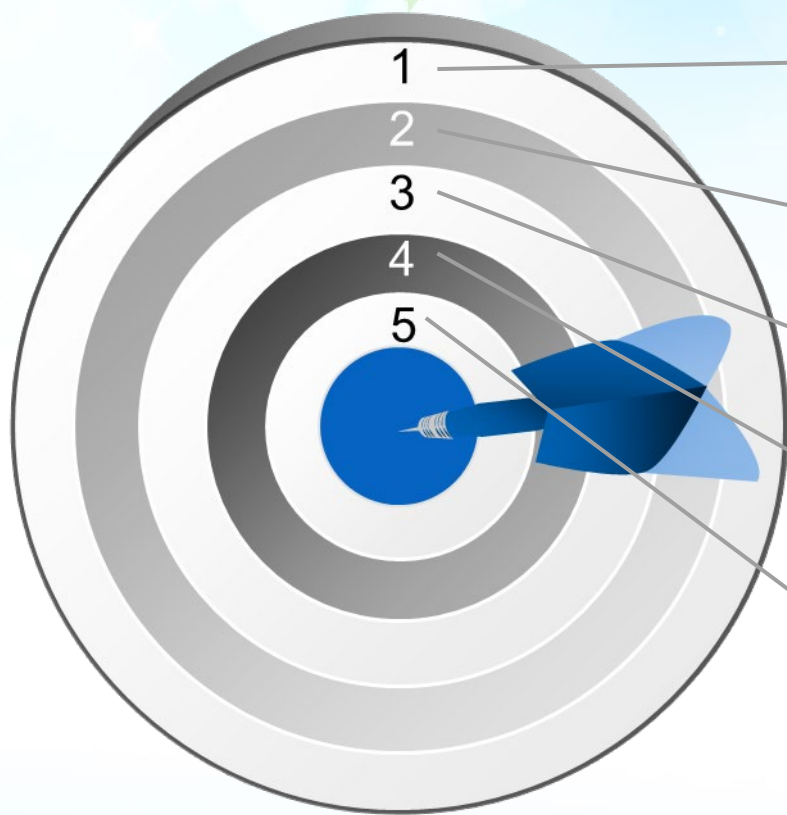

管理辦法新修正規定

許可申請變更規定

放流水標準增修重點

專責人員設置及管理

執法原則與裁罰

環保機關查證工作

水污染防治法

- §26

各級主管機關得派員攜帶證明文件，進入事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施之場所，為下列各項查證工作：

- 一. 檢查污染物來源及廢（污）水處理、排放情形。
- 二. 索取有關資料。
- 三. 採樣、流量測定及有關廢（污）水處理、排放情形之攝影。

不得規避、
妨礙或拒
絕查證

涉密

- 涉及軍事秘密者，應會同軍事機關(細則13-當地憲兵或軍事機關環保人員)
- 檢查機關與人員，對於受檢之工商、軍事秘密，應予保密

廢（污）水或污泥處理設施功能檢查 (細則§11)

主管機關

- 應於檢查14日前，通知事業於**檢查當日**，將其生產提高至申報或實際已達之經常最大水污染產生量之狀態

事業

- 無法配合檢查，應於原訂檢查之**3日前**，敘明具體理由、可檢查之日期，證明文件，另訂檢查日期


委託檢查 (細則§12)

於特定區域內得委任、委託或委辦機關（構）或法人、團體辦理

111年7月1日環保標準執法應注意原則^(1/4)

強化裁罰證據力 + 監督易超標事業

適用自111年7月1日起稽查檢驗之案件

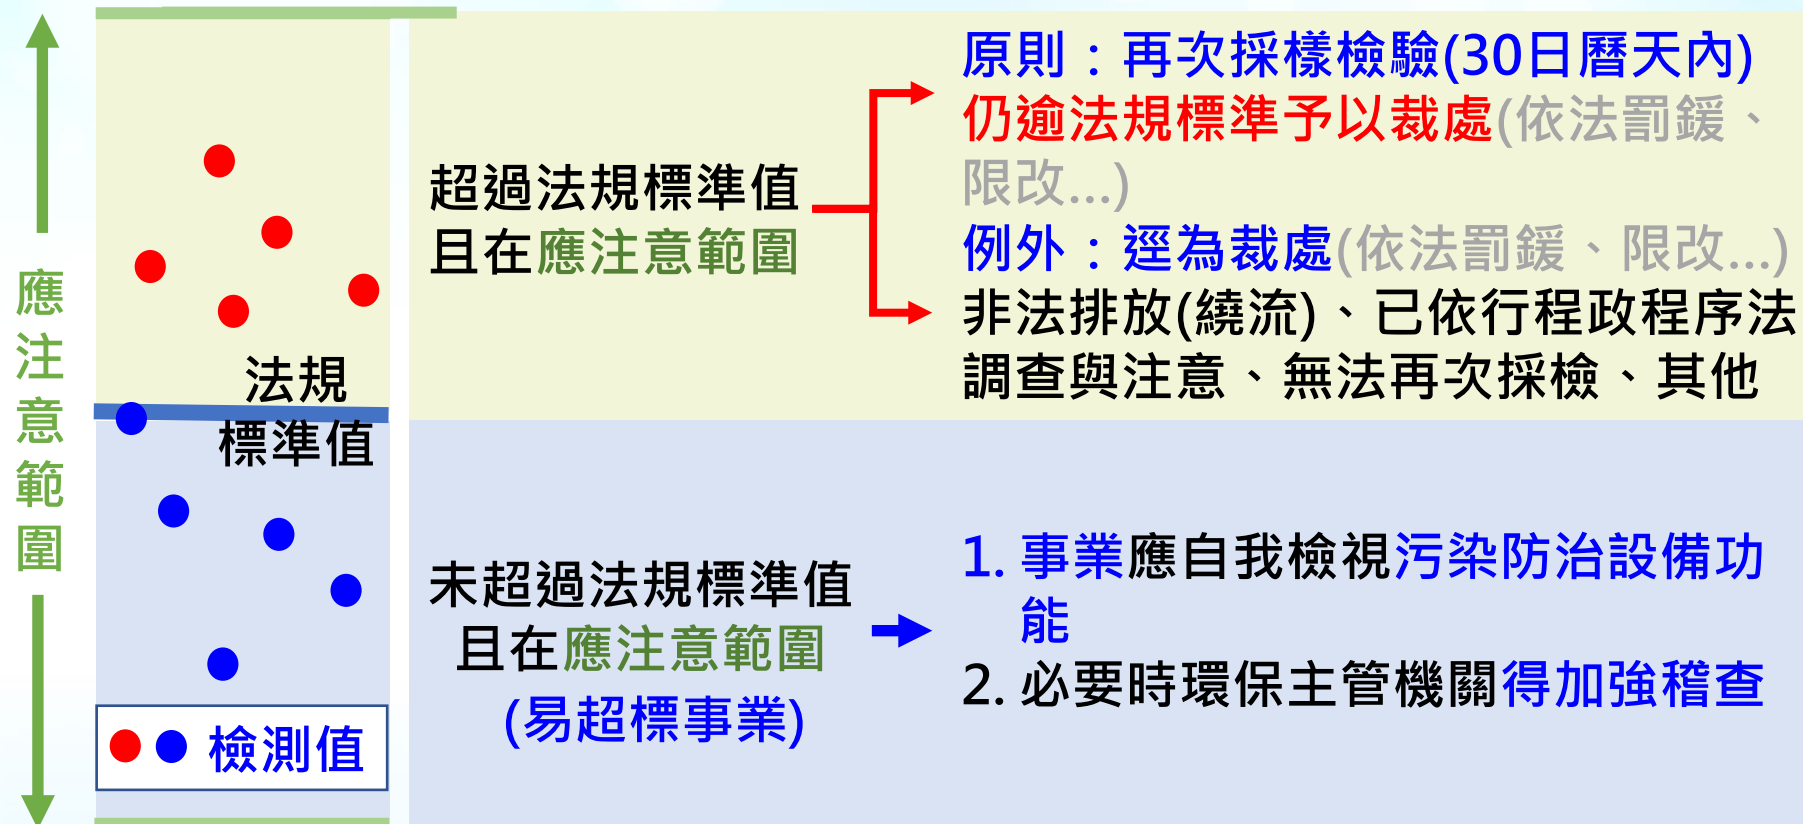

再次採樣檢驗規定

於收到前次檢驗報告後**30個日曆天內**再次採樣檢驗，未能於30個日曆天內完成再次採樣檢驗時，應敘明理由後，依**第一次**稽查採樣檢驗結果處分。

111年7月1日環保標準執法應注意原則^(2/4)

放流水標準之應注意範圍


水溫	pH	大腸桿菌群	其餘各項目	
			限值在300 濃度單位以下者	限值超過300 濃度單位者
限值 ±0.1°C	限值 ±0.1	限值 ±10%	限值 ±10%	限值 ±5%

111年7月1日環保標準執法應注意原則^(3/4)

- ◆ 第一次稽查採樣檢驗涉及多個項目檢測值超過標準限值，其中部分項目落於標準限值之應注意範圍內，僅需針對落於應注意範圍內之項目再次採樣檢驗




- ◆ 同一檢測項目第一次及再次採樣檢驗結果均超標者，因屬連續排放廢污水違反放流水標準應視為一行為，就違規情節較嚴重之行為（即檢測濃度較高者）處分。

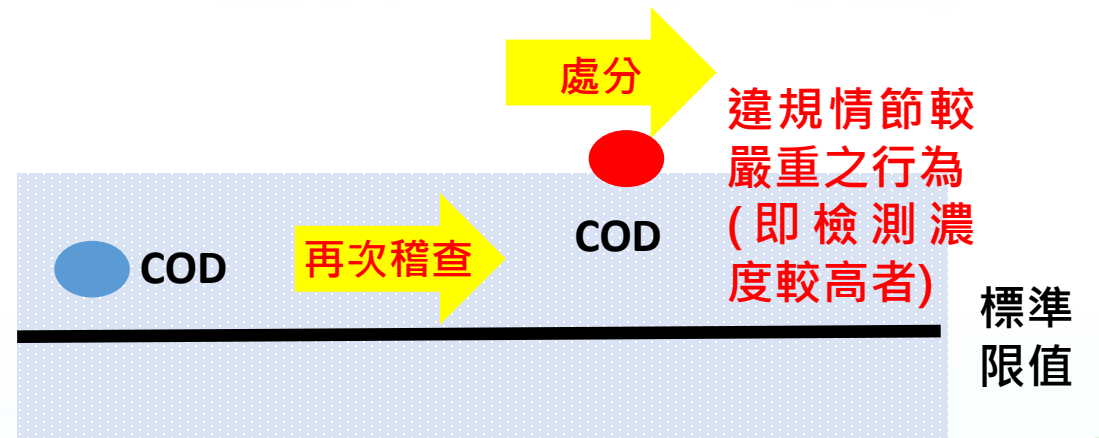

111年7月1日環保標準執法應注意原則_(4/4)

- ◆第一次稽查採樣檢驗涉及多個項目超標，其中部分項目第一次及再次採樣檢驗結果均超標，以檢驗結果較高者和第一次無需再次採樣檢驗之超標項目檢驗結果合併計算裁處

稽查檢測涉及
多個項目

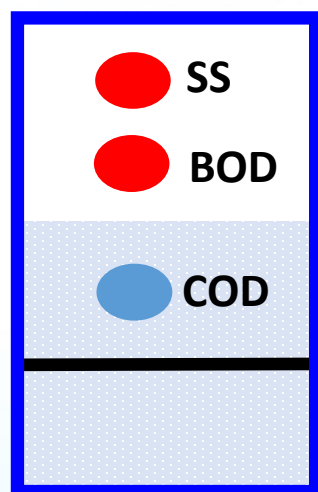

再次稽查

COD
再次稽查

標準限值

以COD再次稽查檢測
濃度和第一次超標項
目BOD和SS濃度**合併
計算裁處**

本法第73條第1項第3款限期改善次數認定^(1/2)

水污染防治法

- §73第1項

本法第四十條、第四十三條、第四十六條、第四十六條之一、第四十九條、第五十二條、第五十三條及第五十四條所稱之**情節重大**，係指下列情形之一者：

- 一、未經合法登記或許可之污染源，違反本法之規定。
- 二、經處分後，自報停工改善，經查證非屬實。

- 三、一年內經二次限期改善，仍繼續違反本法規定。**

- 四、工業區內事業單位，將廢（污）水納入工業區污水下水道系統處理，而違反下水道相關法令規定，經下水道機構依下水道法規定以情節重大通知停止使用，仍繼續排放廢（污）水。
- 五、大量排放污染物，經主管機關認定嚴重影響附近水體品質。
- 六、排放之廢（污）水中含有有害健康物質，經主管機關認定有危害公眾健康之虞。
- 七、其他經主管機關認定嚴重影響附近地區水體品質之行為。

本法第73條第1項第3款限期改善次數認定(2/2)

個案中倘有違反本法規定之同一行政法上義務，一年內經裁罰2次並分別處限期改善，查獲第3次違反本法之同一行政法上義務行為，即屬本法第73條第1項第3款「一年內經二次限期改善，仍繼續違反本法規定者」規定之情節重大，與業者實際是否已完成改善無涉。

第1次
違規

第1次
限改屆期

第1次
限改複查合格

第2次
限改複查合格

第3次
違規



第2次
違規

第2次
限改屆期

第2次
限改複查未合格



如屬更形惡化而予以按次處分者，
應以原裁處所定之期限為改善期
限，故仍屬一次之限期改善

不論複查或新案，均納入違反
本法之同一行政法上義務行為
次數之計算

事業限改屆滿前未檢具證明文件報請查驗， 主管機關應進行現場查驗

違反水污染防治法
按次處罰通知限期
改善或補正執行準則

- §9第2項
主管機關**未於**改善期限屆滿前收受改善、補正證明文件，
應於改善期限屆滿翌日起**5個工作日內進行現場查驗**

現場如何查驗

- ◆ 依「違反水污染防治法通知限期改善或補正裁量表」執行
- ✓ 確認是否完成**應改善或補正事項**
- ✓ 必要時，辦理**水質檢驗測定查證認定**


經發現有未依核准登記之頻率、時段 排放廢水或採不到水等情事

- ◆ 依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法第57條之1」規定
- ✓ 得命**限期提報**相關說明與佐證資料
- ✓ 未依期限提報或資料經認定無正當理由者，得命其依指定位置及期限**設置水量自動監測設施及連線傳輸設施**，並與主管機關維持正常連線傳輸功能

限改通知前再次超標-以較嚴重之行為處分


連續發生放流水水質超標而違反水污染防治法第7條第1項之情形，應**視為一行為**，於主管機關行政處分後，始切斷違規行為之單一性；裁處前多次違規，以較嚴重之行為處分

情境1

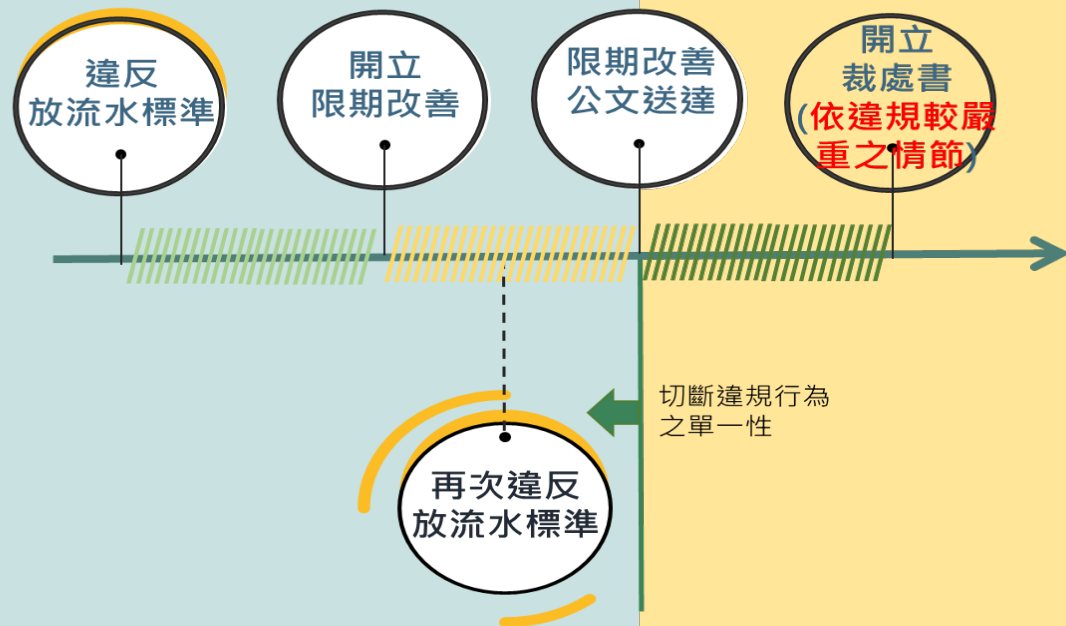

視為一行為，應以1次處分為原則

情境2

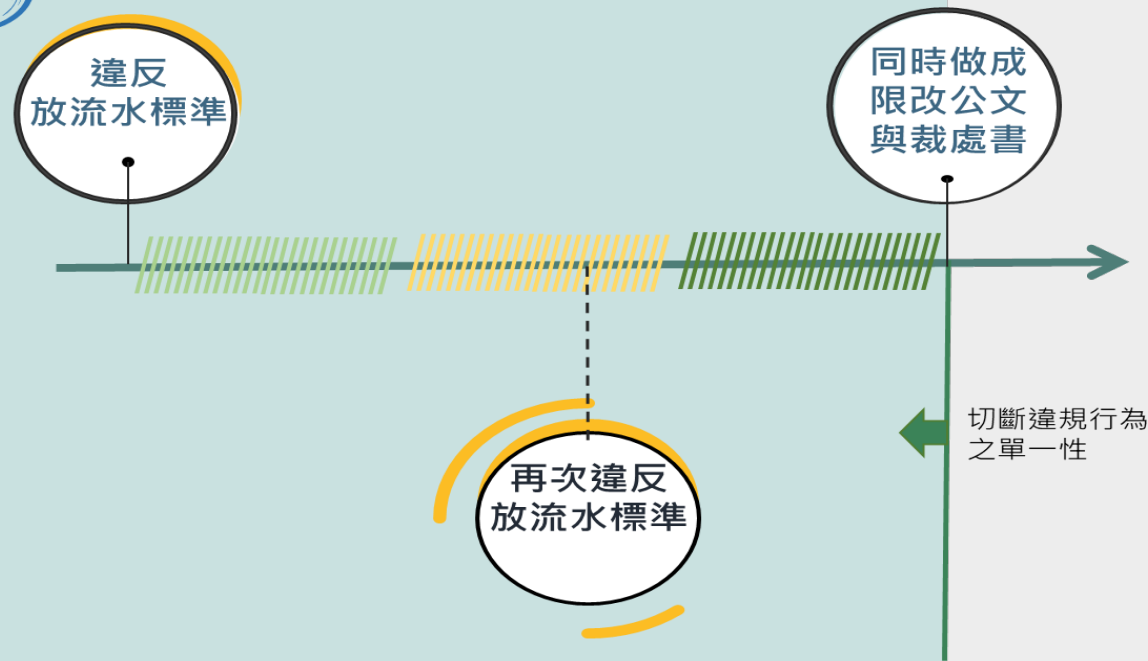

視為一行為，應以1次處分為原則



模範環境保護 專責及技術人員遴選

制度說明



國家環境研究院

參選資格

➤ 設置時間

依法規設置或登記於該機構為參選類別之環境保護專責及技術人員連續滿2年以上 (目前在職)，並符合下列條件，且確實執行法規賦予之職責而有具有優良事蹟者，得就其所設置之類別擇一報名參選：

- 一. 最近3年內未曾獲得同一類別獎項。
- 二. 環境保護專責及技術人員本人及其任職機構，於遴選年度前一年至遴選期間內，無違反環保法規 (依參選類別) 而受處分。

正本
發文方式：郵寄

市政府 函

受文者：
發文日期：中華民國 年 月 日
發文字號：府環 字第 號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：有關貴公司 廠 (管制編號：) 申請設置 君為甲級廢水處理專責人員一案，經本府書面審查符合規定，復如說明，請查照。

說明：
一、依據本府環境保護局案陳貴公司 年 月 日 (103) 字第 號函及水污染防治法第21條規定辦理。
二、請確實依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第14條第1項第2款之規定確實執行，倘日後貴公司 廠專責人員設置內容有異動時，負責人應於事實發生後15日內，向本府申請變更，屆時未依上述規定辦理變更者，本府將依違反水污染防治法第21條第2項暨環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第13條之規定，處新臺幣1萬元以上10萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按日連續處罰。
三、隨函檢還貴公司 君甲級廢水處理專責人員合格證書1



報名方式



自行報名 (線上)

逕向國家環境研究院報名參選，報名表電子檔 (需簽名並用印)。
報名網址：請參閱國家環境研究院網站



地方環保局遞件

電子檔 (以光碟方式) 寄送任職機構所在地之直轄市、縣 (市) 環境保護局轉送國家環境研究院參選。



作業期程



報名截止後即進行資格檢核及資料寄送委員等行政作業

第一階段: 6月中旬辦理書審作業
第二階段: 7月底前完成初選簡報與委員詢答作業

選出複選實地評核名單

9月中旬完成複選現場實地評核

9月底前辦理決選會議

獎勵方式



頒獎典禮

舉辦頒獎典禮公開表揚模範環境保護專責及技術人員



優良事蹟實錄

製作環保優良事蹟實錄，以提升相關人員觀念，共同參與環境保護宣導及推廣相關工作，進而挺身力行共同推動環境保護為最終目標。



頒發獎座及獎品

- 獲選者頒發獎座及獎品
- 服務機構頒發感謝狀



模範榮譽獎座

獲選為模範環境保護專責及技術人員累積達3次者，頒發榮譽模範環境保護專責及技術人員獎座，爾後並得予列入遴選小組成員。



敬請教
指